

認 定 書

国住指第 4359 号
平成 29 年 4 月 14 日

株式会社ジェイエスピー
代表取締役社長 酒井 幸男 様
ダウ化工株式会社
代表取締役社長 杉山 隆博 様
株式会社カネカ
代表取締役社長 角倉 護 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第八号並びに同法施行令第 108 条第一号及び第二号（外壁（耐力壁）：各 30 分間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

PC030BE-0140-2(6)

2. 認定をした構造方法等の名称

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム板・下張材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁

3. 認定をした構造方法等の内容

別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 構造名：

人造鉱物繊維断熱材充てん／木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム板・下張材
〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／
木製軸組造外壁

2. 仕様の寸法：

仕様の寸法を表 1 に示す。

表 1 仕様の寸法

項 目		仕 様
壁の高さ		3030mm 以下 (横架材間距離)
壁の 厚さ	真壁	150mm以上
	大壁	159. 5mm以上
柱、間柱間隔		500mm 以下
壁の構造		真壁又は大壁

3. 仕様の主構成材料：

仕様の主構成材料を表 2 に示す。

表 2 仕様の主構成材料

項 目	仕 様	
	真壁	大壁
柱 (荷重支持部材)	材料：①又は② ①日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材又は構造用集成材 ②日本農林規格に適合する構造用単板積層材 寸法：105×105mm 以上 欠き込み深さ：25mm 欠き込み幅：10mm 又は 13mm	材料：同左 寸法：同左 欠き込み：なし
間柱	材料：①又は② ①日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材又は構造用集成材 ②日本農林規格に適合する構造用単板積層材又は造作用単板積層材 寸法：27×75mm 以上	材料、寸法：同左
外装材 (木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板)	材料：窯業系サイディング (JIS A 5422)※ (以下「サイディング」という) 材料：①、②又は③ ①木繊維補強セメント板系 (JIS の難燃 2 級以上の製品) A) 木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板 組成 (質量%)： けい酸カルシウム化合物 70～80 有機質繊維 10～15 無機質繊維 0～ 5 有機質混和材 0～ 3 無機質混和材 10～15 B) 硬質木片セメント板 組成 (質量%)： セメント質原料 73～78 木片 22～27 ②繊維補強セメント板系 (JIS の難燃 1 級の製品) 組成 (質量%)： セメント質原料 65～85 有機質繊維 2～ 8 無機質繊維 0～ 6 有機質混和材 0～ 3 無機質混和材 7～30 ③繊維補強セメント・けい酸カルシウム板系 (JIS の難燃 1 級の製品) 組成 (質量%)： けい酸カルシウム化合物 65～96 有機質繊維 0～ 5 無機質繊維 0～ 4 有機質混和材 0～ 3 無機質混和材 0～30	同左

つづき

外装材	但し、 有機質繊維：木繊維、パルプ、ポリ ビニルアルコール、ポリプロピレ ン等 無機質繊維：ガラス繊維、ロックウ ール、マイカ、セラミック繊維等 有機質混和材：木粉、メチルセルロー ス、撥水剤等 無機質混和材：パーライト、炭酸カル シウム、タルク、シラスバルーン等	
	表面塗料： 種類：①～⑥の一 ①アクリルウレタン樹脂塗料 ②アクリル樹脂塗料 ③アクリルシリコーン樹脂塗料 ④ふっ素樹脂塗料 ⑤エポキシ樹脂塗料 ⑥無機質系樹脂塗料 塗布量：200g/m²以下(有機固形分)	同左
	密度：1.1(±0.2)Mg/m ³	同左
	形状： 1)外形寸法 厚さ：12～25mm 幅：最小303mm～最大910mm 長さ：最小910mm～最大3640mm 2)端部形状(サイディング相互の重なりと 隙間) 重なり：6mm以上、隙間：3mm以下 3)断面形状 厚さ：12～25mm ・厚さ：12～14mmの場合 最小板厚(中実部)：8mm以上 模様深さ：容積欠損率8%以下 ・厚さ：15～25mm 最小板厚(中実部)：11mm以上 模様深さ：容積欠損率11%以下 (但し、板厚15mmを超える場合は裏面 から15mmの位置での欠損率とする) 中空率：37%以下 (但し、板厚15mmを超える場合は厚さ を増した分だけ中空率を上げること ができる)	同左

つづく

つづき

構造用面材	仕様：なし	
下張材	仕様：(1)～(4)の一	同左
(1) 木質系ボード	材料：①～⑦の一 ①構造用合板(日本農林規格に適合するもの) 厚さ：7.5mm 以上 ②構造用パネル(日本農林規格に適合するもの) 厚さ：9mm 以上 ③パーティクルボード(JIS A 5908) 厚さ：9mm 以上 ④ハードボード(JIS A 5905) 厚さ：5mm 以上 ⑤ミディアムデンシティファイバーボード(JIS A 5905) 厚さ：7mm 以上 ⑥シージングボード(JIS A 5905) 厚さ：12mm 以上 ⑦小幅板(日本農林規格に適合する製材、集成材又は単板積層材) 厚さ：7.5mm 以上	
(2) セメント板	材料：①～④の一 ①硬質木片セメント板(JIS A 5404) 厚さ：12mm 以上 ②フレキシブル板(JIS A 5430) 厚さ：6mm 以上 ③パルプセメント板(JIS A 5414) 厚さ：8mm 以上 ④けい酸カルシウム板(JIS A 5430) 厚さ：8mm 以上 ⑤両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板(国土交通大臣認定準不燃材料：NM-0457) 厚さ：9mm 以上 ⑥繊維混入けい酸カルシウム板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-8578) 厚さ：9mm 以上 ⑦アクリル樹脂系塗装／繊維混入スラグせっこう板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-0834) 厚さ：9.5mm 以上	
(3) せっこうボード	材料：①又は② ①せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ：12.5mm 以上 ②両面ボード用原紙張／せっこう板(国土交通大臣認定不燃材料：NM-4127) 厚さ：9.5mm 以上	
(4) 火山性ガラス質複層板	材料：火山性ガラス質複層板(JIS A 5440) 厚さ：9mm 以上	

つづく

つづき

内装材	材料：せっこうボード (JIS A 6901) 厚さ：9.5mm 以上	同左
外張断熱材	仕様：(1) 及び (2) (1) ポリスチレンフォーム板 材料：①又は② ①発泡プラスチック保温材 (JIS A 9511) ※ ②建築用断熱材 (JIS A 9521) ※ 種類：押出法ポリスチレンフォーム 厚さ：15～100mm 密度：39kg/m ³ 以下 (2) 表面材：1)、2) 又は 3) 1) なし 2) アルミニウム箔 (片面又は両面積層) 厚さ：0.05mm 以下 接着層：a) 及び b) a) ポリスチレン樹脂 厚さ：0.02mm b) ウレタン系ドライラミ 厚さ：0.005mm 3) アルミニウム蒸着フィルム (片面又は両面積層) 材料：ポリエステル系フィルム 厚さ：0.05mm 以下 接着層：ポリスチレン樹脂 厚さ 0.05mm 以下	同左
充てん断熱材	仕様：人造鉱物繊維断熱材 材料：①又は② ①人造鉱物繊維保温材 (JIS A 9504) ②建築用断熱材 (JIS A 9521) 種類：①又は② ①グラスウール 密度：10kg/m ³ 以上 厚さ：25mm以上 ②ロックウール 密度：25kg/m ³ 以上 厚さ：25mm以上	同左

※JIS番号、等級等は2002年時のものも含まれる。

4. 仕様の副構成材料：
仕様の副構成材料を表 3 に示す。

表 3 仕様の副構成材料

項 目	仕 様	
	真壁	大壁
受材	材料：①、②又は③ ①なし ②日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材又は下地用製材 ③日本農林規格に適合する構造用単板積層材又は造作用単板積層材 寸法：30×40mm以上	なし
胴縁	材料：①又は② ①日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材又は下地用製材 ②日本農林規格に適合する構造用単板積層材又は造作用単板積層材 寸法：一般部18×45mm以上、 目地部18×90mm以上	同左
防水材	材料：①、②又は③ ①透湿防水シート (JIS A 6111) 材質：1)、2) 又は 3) 1) ポリエチレン 2) ポリエステル 3) ポリプロピレン 厚さ：0.17mm 以下 ②気密テープ 材質：1)、2) 又は 3) 1) プチル系 2) アクリル系 3) アルミニウム箔 厚さ、幅及び使用面積：a) 又は b) a) 厚さ：1.0mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 17%以下 b) 厚さ：0.5mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 34%以下 ③なし	同左
気密材	材料：①、②又は③ ①気密フィルム 種類：1)、2) 又は 3) 1) 住宅用プラスチック系防湿フィルム (JIS A 6930) 2) 包装用ポリエチレンフィルム (JIS Z 1702) 3) 農業用ポリエチレンフィルム (JIS K 6781) 厚さ：0.2mm 以下 ②気密テープ 材質：1)、2) 又は 3) 1) プチル系 2) アクリル系 3) アルミニウム箔	同左

つづき

気密材	厚さ、幅及び使用面積：a) 又は b) a) 厚さ：1.0mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 20% 以下 b) 厚さ：0.5mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 40% 以下 ③なし	
目地部材	材料：①～⑤の一 ①シーリング材 建築用シーリング材 (JIS A 5758) に規定する以下の材質：1) ～6) の一 1) ポリウレタン系 2) アクリルウレタン系 3) ポリサルファイド系 4) 変成ポリサルファイド系 5) シリコーン系 6) 変成シリコーン系 使用量：56g/m 以上 ②ハット形ジョイナーとシーリング材 (①仕様) との併用 ジョイナー材質：1) ～9) の一 1) 溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3302) 2) 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3312) 3) 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 (JIS G 3317) 4) 塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 (JIS G 3318) 5) 溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3321) 6) 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (JIS G 3322) 7) ポリ塩化ビニル被覆金属板 (JIS K 6744) 8) 熱間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4304) 9) 冷間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4305) 厚さ：0.25mm 以上 ③バックアップ材とシーリング材 (①仕様) との併用 バックアップ材の材質：1) 又は 2) 1) 塩化ビニル 2) ポリプロピレン 厚さ：0.3mm 以上 シーリング材 使用量：56g/m 以上 ④金属ジョイナー (材質：②1) 又は 9) 仕様) 形状：ハット形、H形、T形 ⑤なし：本実、合いじゃくり、突付け目地の場合	同左

つづき

内装材用目地処理材	材料：せっこうボード用目地処理材 (JIS A 6914) 塗布量：140g/m 以上	同左
留付材	外装材固定用： 材料：①～④の一 ①スクリークぎ (JIS A 5508) ②リングくぎ (JIS A 5508) ①及び②の寸法：胴径φ2.2×長さ38mm 以上 ③タッピンねじ (JIS B 1122) 寸法：胴径φ3.0×長さ38mm 以上 ④ビス 寸法：胴径φ2.2×長さ38mm 以上 留付間隔： 外装材働き幅606mm 以下の場合は3本以上、それを超える場合は4本以上留付けを基本とする。 留付位置：板端部より20mm 以上内側	同左
	胴縁固定用： 材料：①～④の一 ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法：N75 以上 ②断熱パネルビス 寸法：胴径φ6.0×長さ100mm 以上 ③ビス 寸法：胴径φ3.4×長さ75mm 以上 ④くぎ 寸法：胴径φ3.4×長さ75mm 以上 ②～④の材質：1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 留付間隔：500mm 以下	同左
	内装材固定用： 材料：①～⑤の一 ①せっこうボード用くぎ (JIS A 5508) 寸法：GN40 以上 ②十字穴付き木ねじ (JIS B 1112) 寸法：胴径φ2.78×長さ28mm 以上 ③ドリリングタッピンねじ (JIS B 1125) 寸法：胴径φ4.0×長さ25mm 以上 ④ビス 寸法：胴径φ2.78×長さ28mm 以上 ⑤くぎ 寸法：胴径φ2.45×長さ38.1mm 以上 ④及び⑤の材質：1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 留付間隔：周辺部150mm 以下、 中央部200mm 以下	同左

つづく

つづき

留付材	下張材固定用： 材料：①～④の一 ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法：N50 以上 (構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、ハードボード、硬質木片セメント板、火山性ガラス質複層板を使用する場合) ②せっこうボード用くぎ (JIS A 5508) 寸法：GN40 以上 (フレキシブル板、けい酸カルシウム板、パルプセメント板、せっこうボードを使用する場合) ③シージングインシュレーションファイバーボードくぎ 寸法：SN40 以上 (シージングボード、ミディアムデンシティファイバーボード、積層繊維板を使用する場合) ④ビス 寸法：胴径φ3.0×長さ 38.5mm 以上 ⑤くぎ 寸法：胴径φ2.15×長さ 38.1mm 以上 ④及び⑤の材質：1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 留付間隔： ①、②又は③；周辺部 100mm 以下、 中間部 200mm 以下 ④又は⑤；300mm 以下	同左
-----	---	----

つづく


つづき

留付材	受材固定用 (受材を使用する場合) : 材料 : ①又は② ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法 : N75 以上 ②くぎ 材質 : 1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 寸法 : 胴径φ3.4×長さ 75mm 以上 留付間隔 : 300mm 以下	なし
	断熱材固定用 (仮留) : 材料 : ①又は② ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法 : N25 以上 ②くぎ 材質 : 1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 寸法 : 胴径φ1.7×長さ 25mm 以上	同左
	防水材固定用 (透湿防水シートを使用する場合) : 材料 : ステープル 材質 : 1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 寸法 : 内幅 9.6mm 以上、足長 10mm 以上	同左
	気密材固定用 (気密フィルムを使用する場合) : 材料 : ステープル 材質 : 1) 又は 2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 寸法 : 内幅 9.6mm 以上、足長 10mm 以上	同左

5. 仕様の構造説明図 :

仕様の構造説明図を図 1～図 21 に示す。

単位 mm

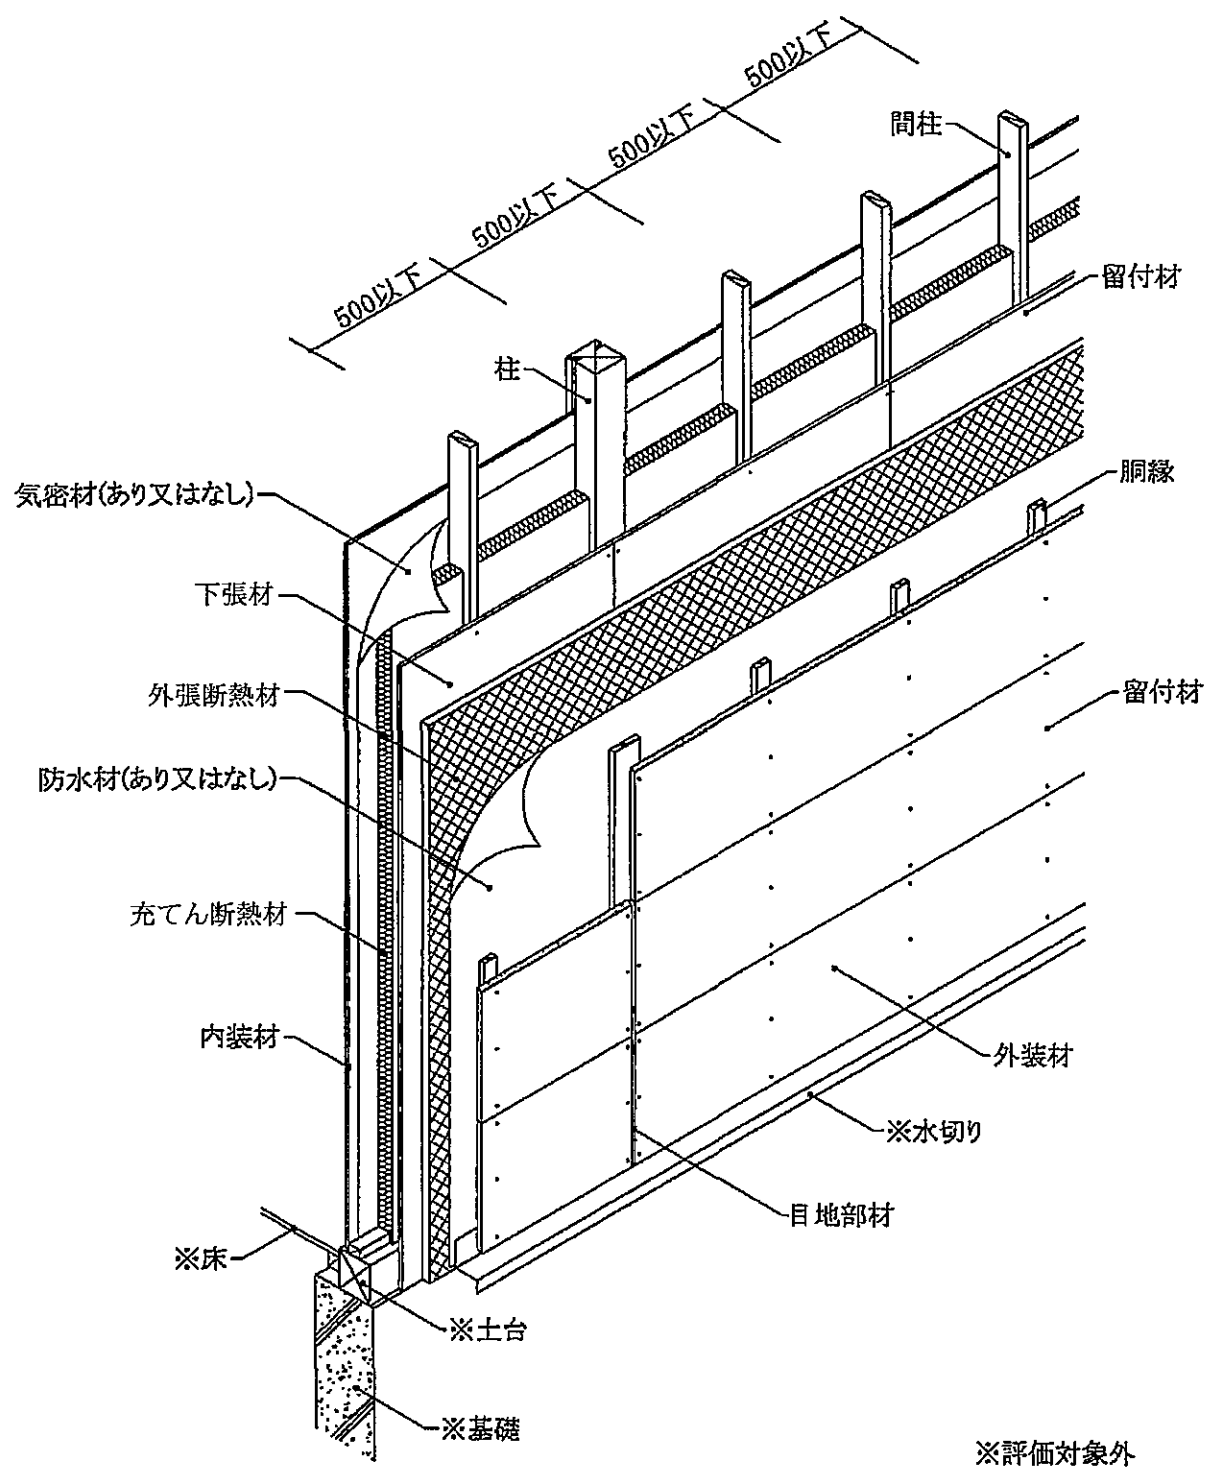

透視図

図1 構造説明図

(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



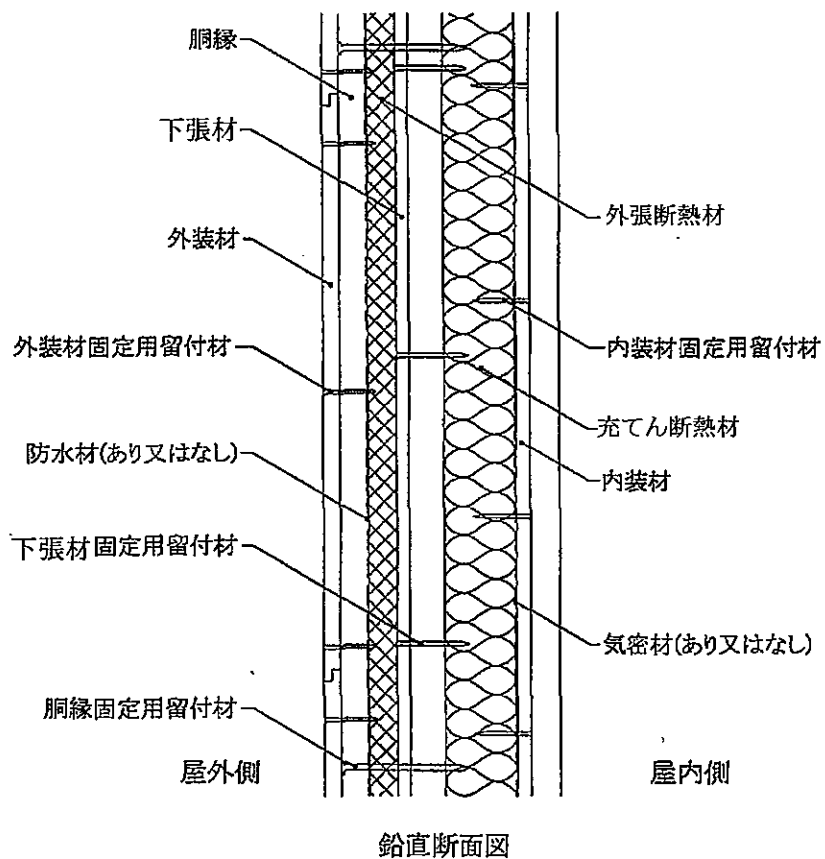


図2 構造説明図
(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

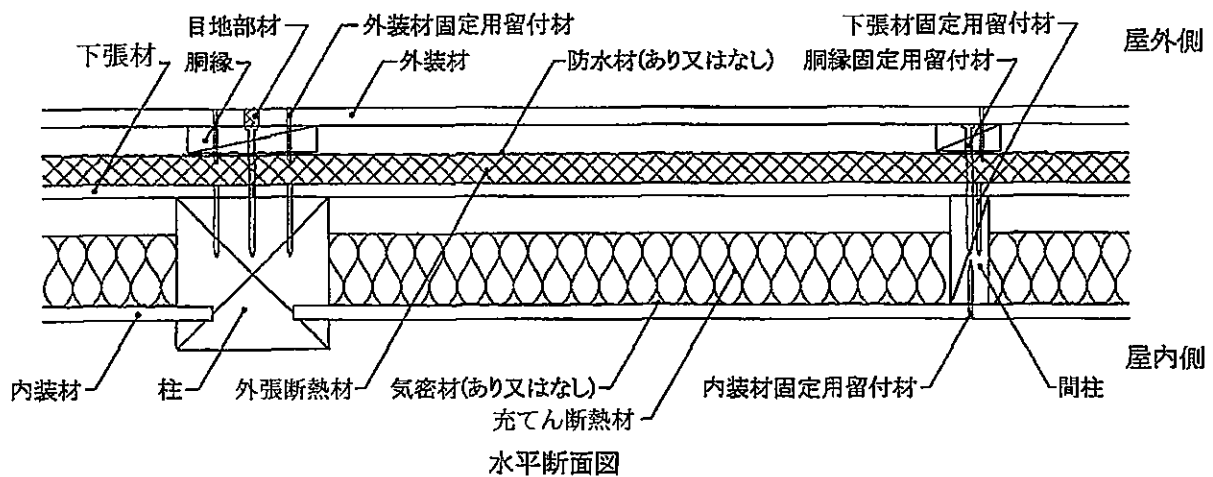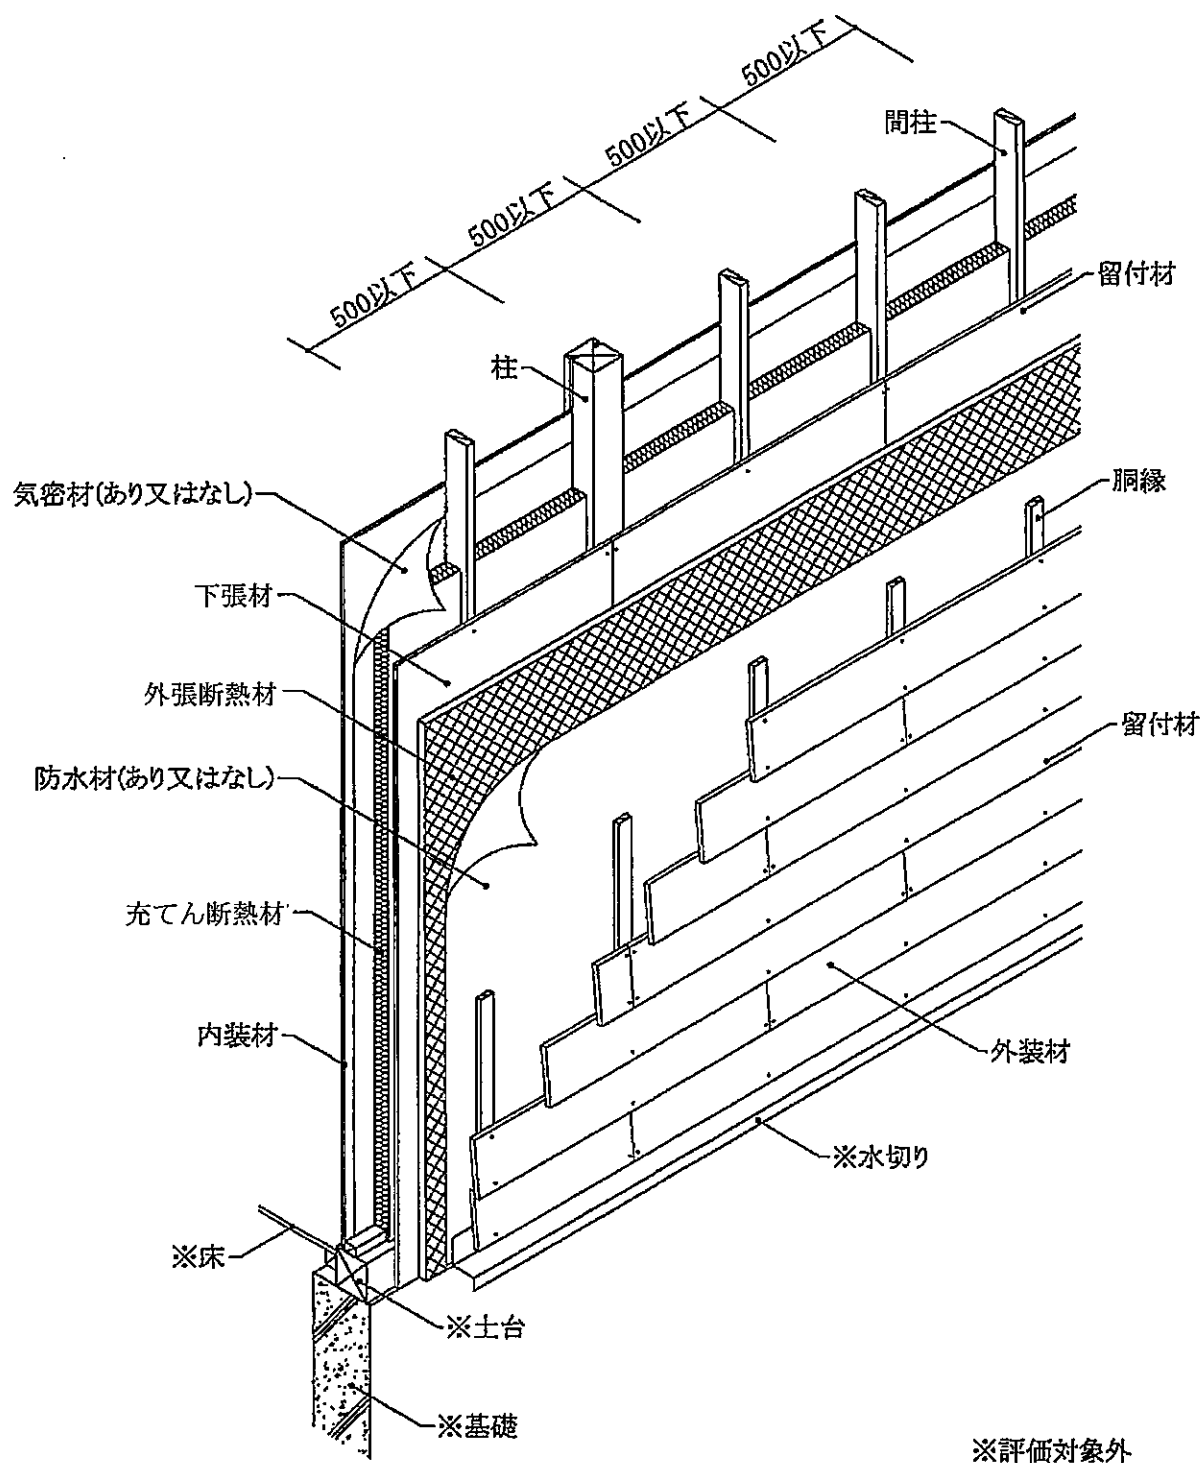

透視図

図3 構造説明図

(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

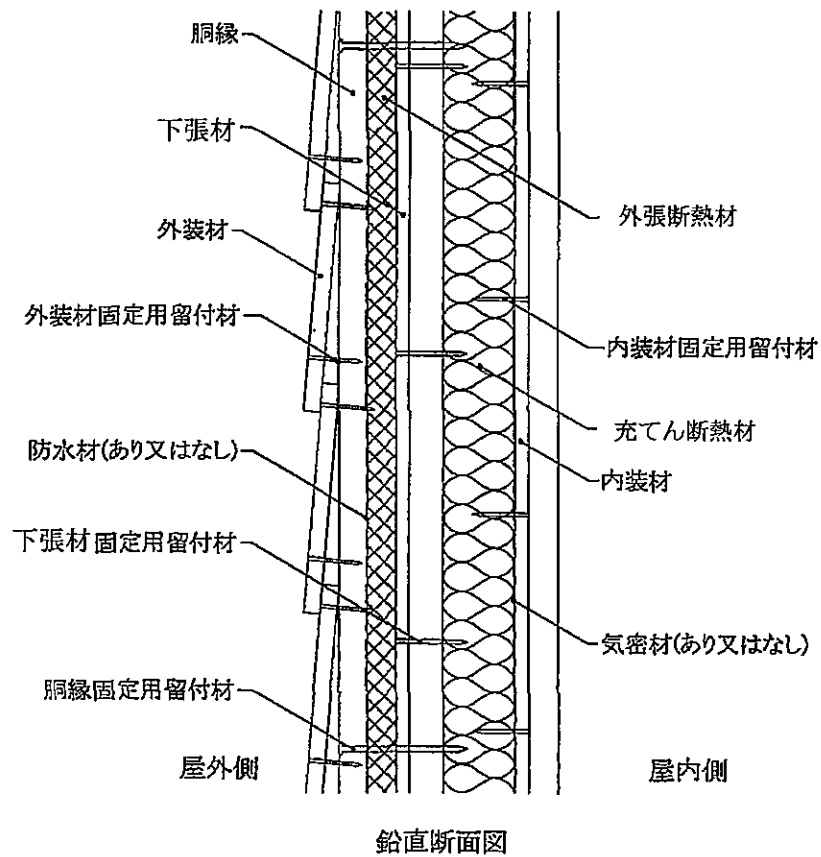
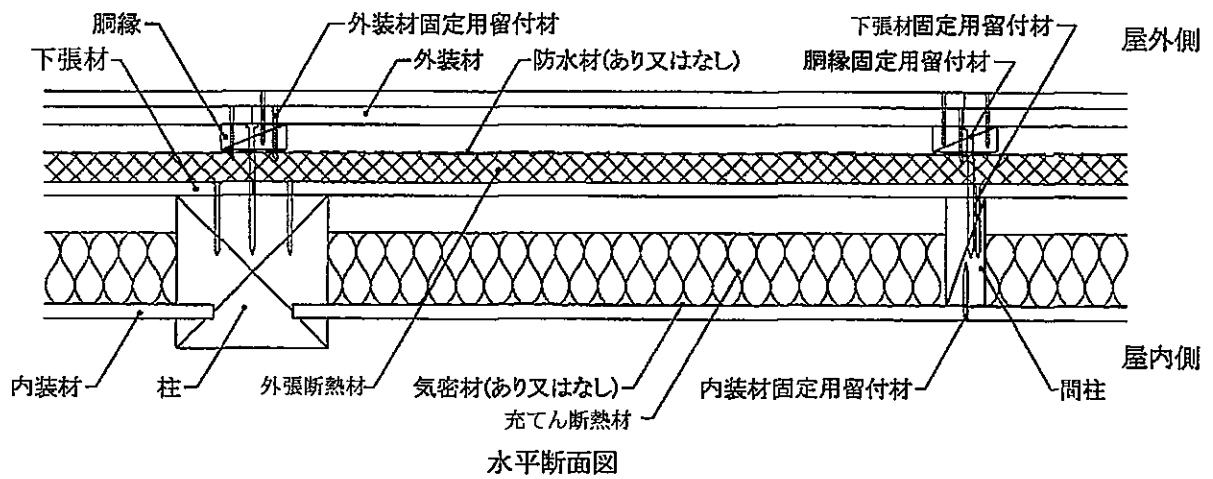


図4 構造説明図
(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

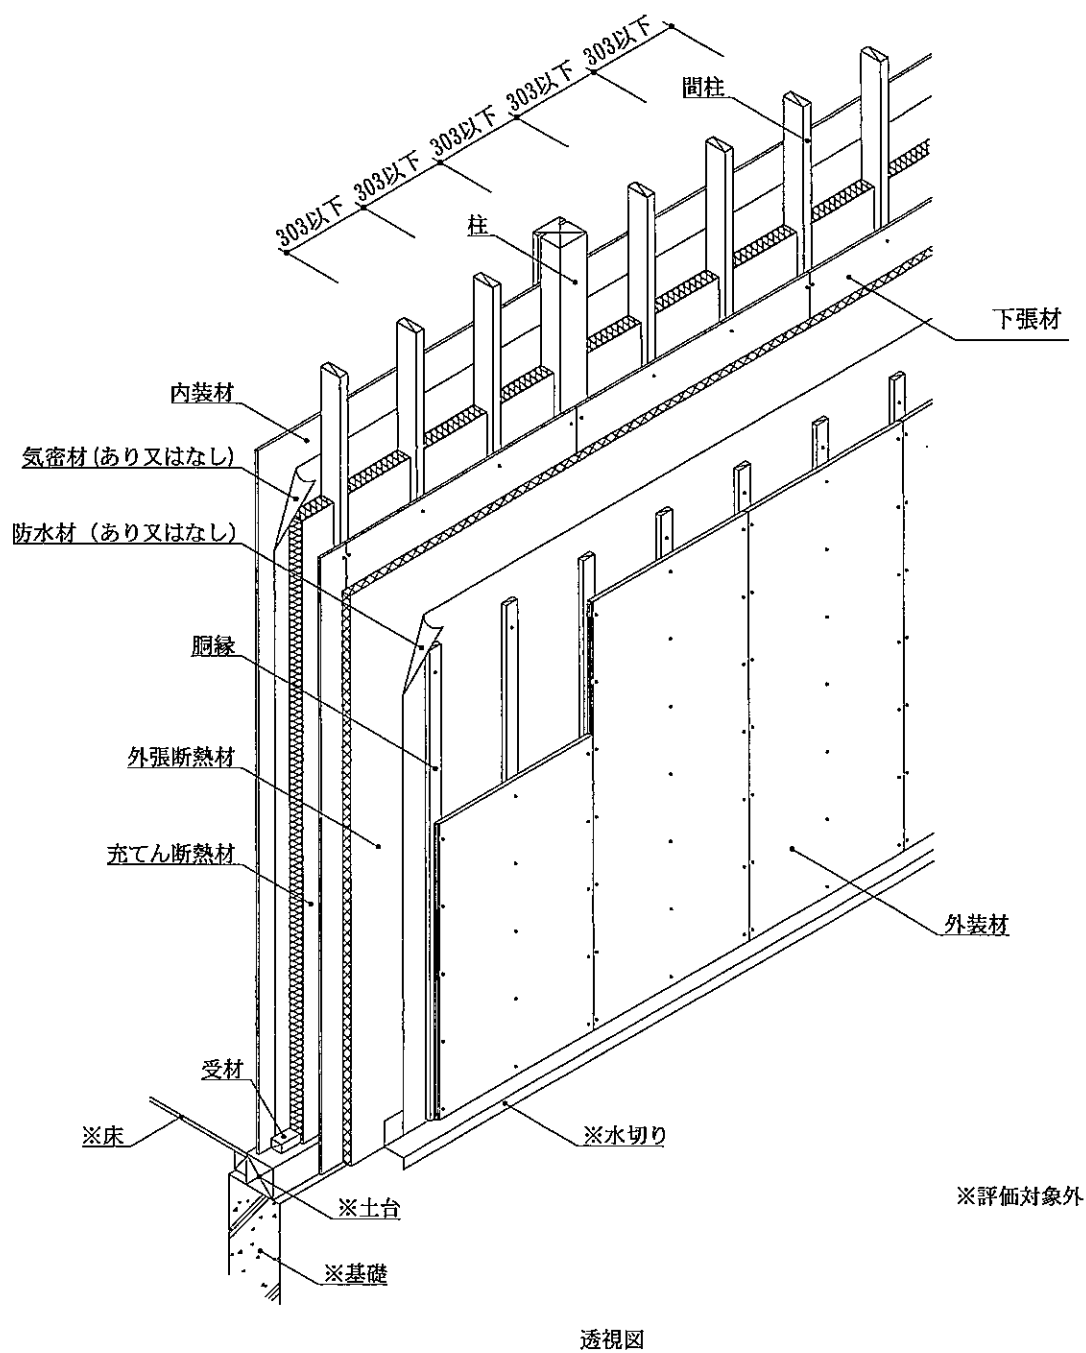


図5 構造説明図

(外装材縦張・欠き込み真壁造／充填断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



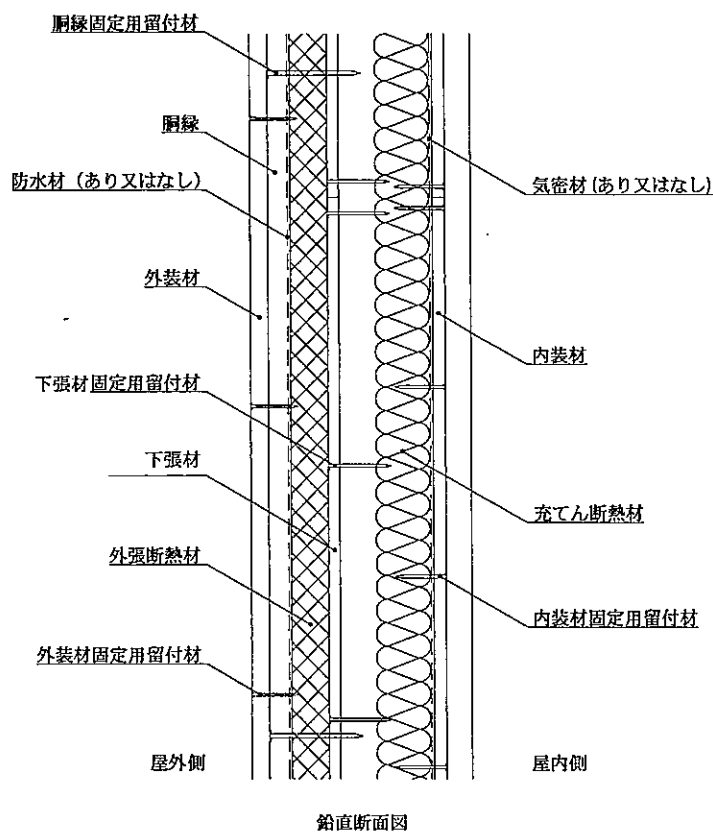


図6 構造説明図
(外装材縦張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

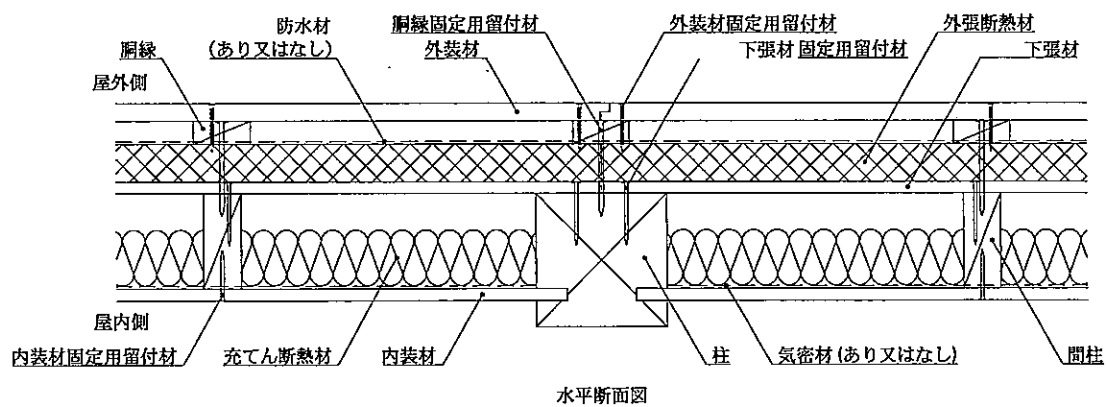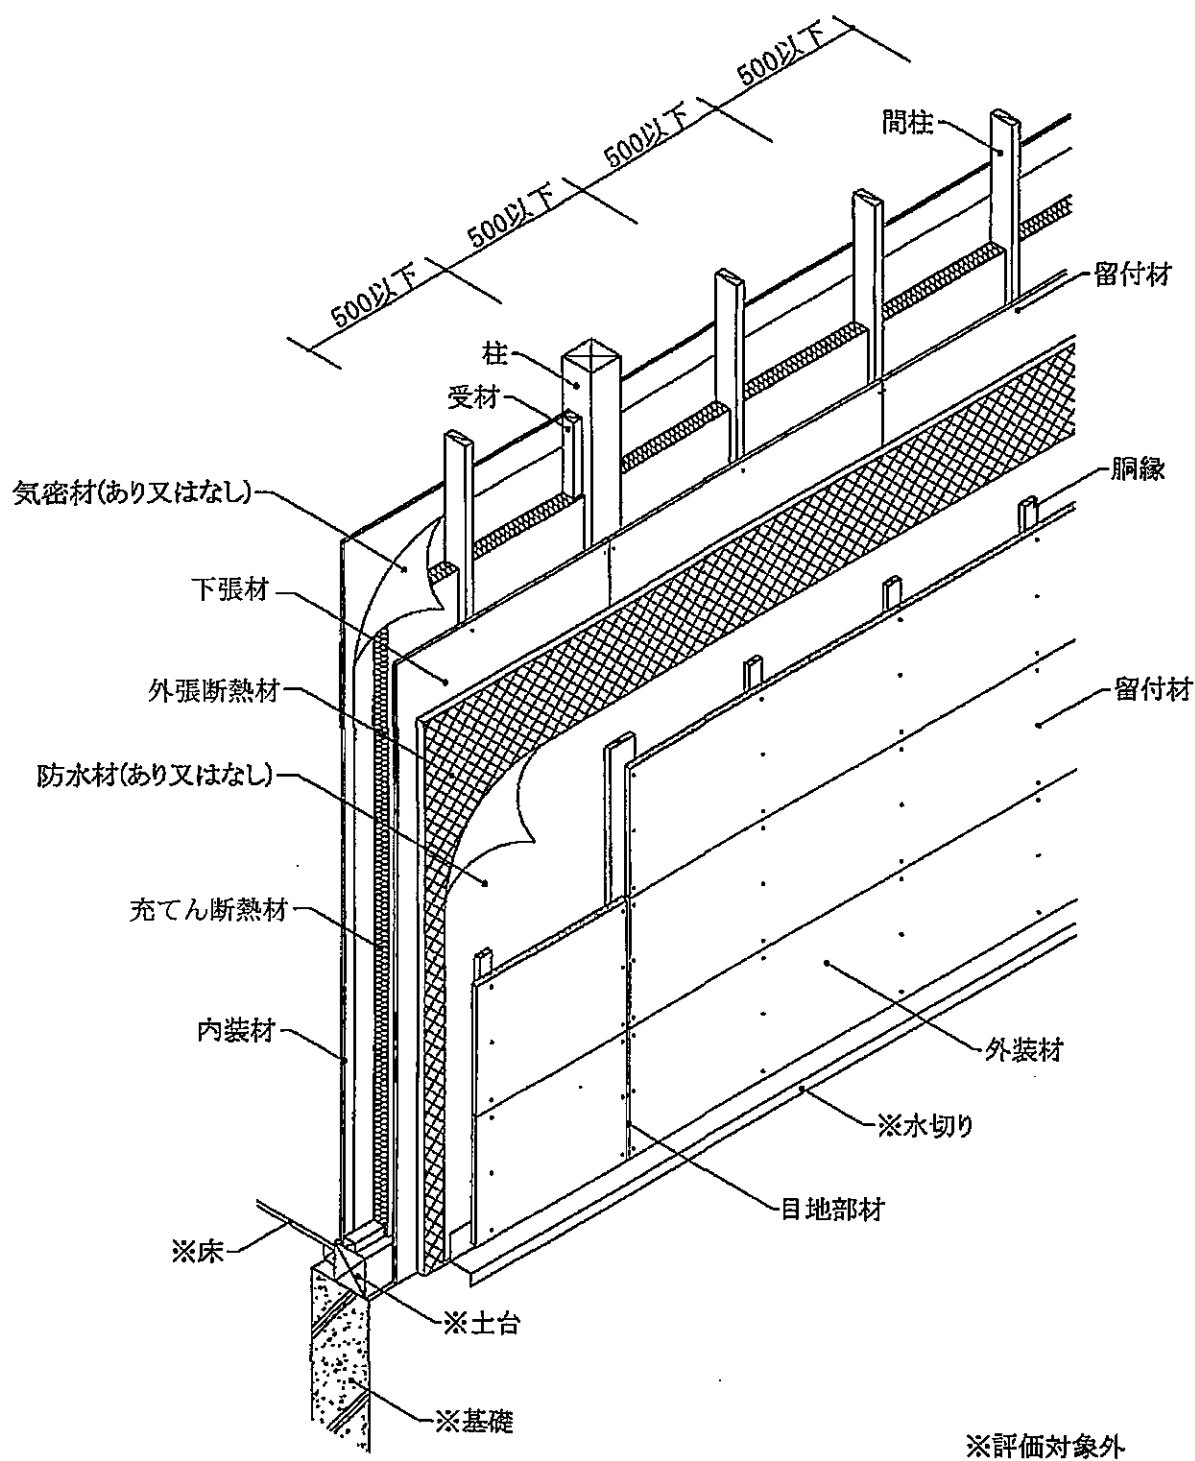

透視図

図7 構造説明図

(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



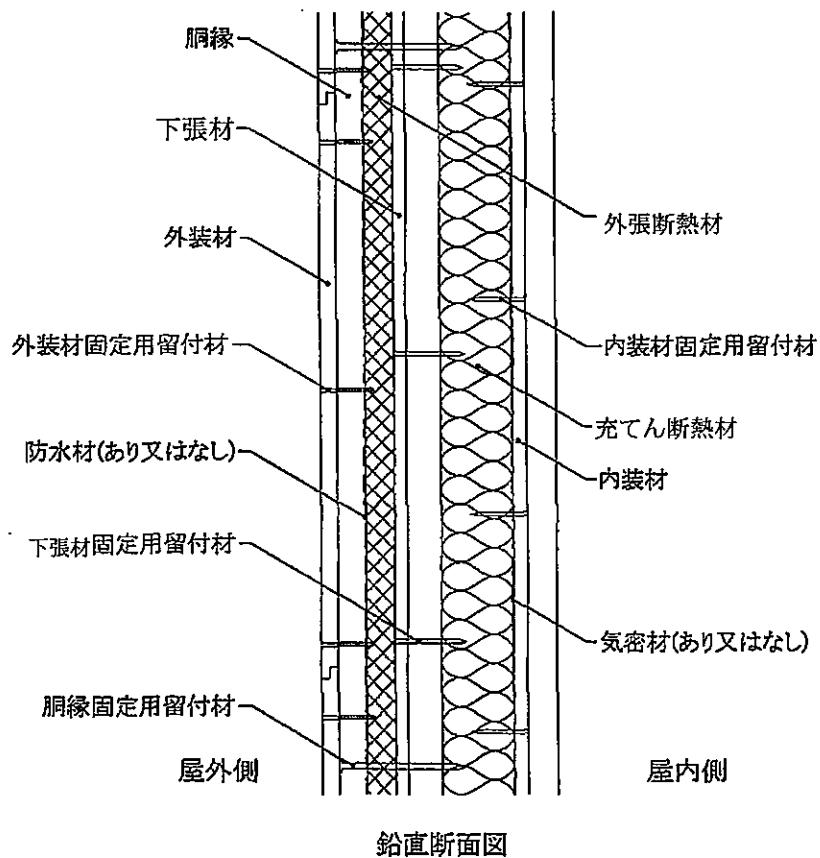


図8 構造説明図
(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



単位 mm

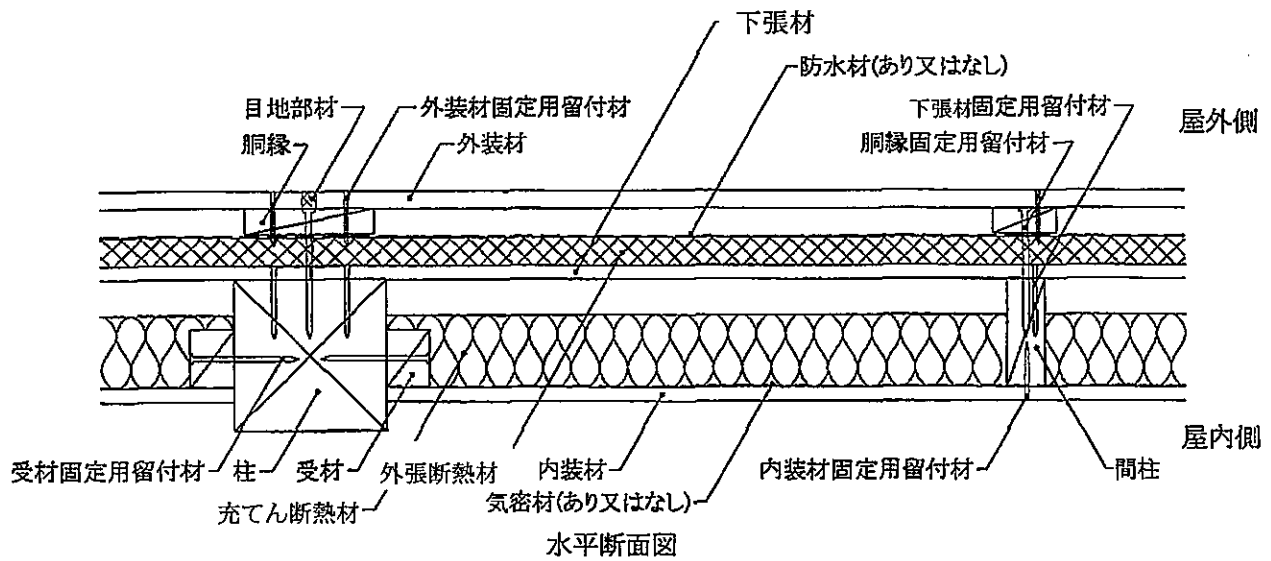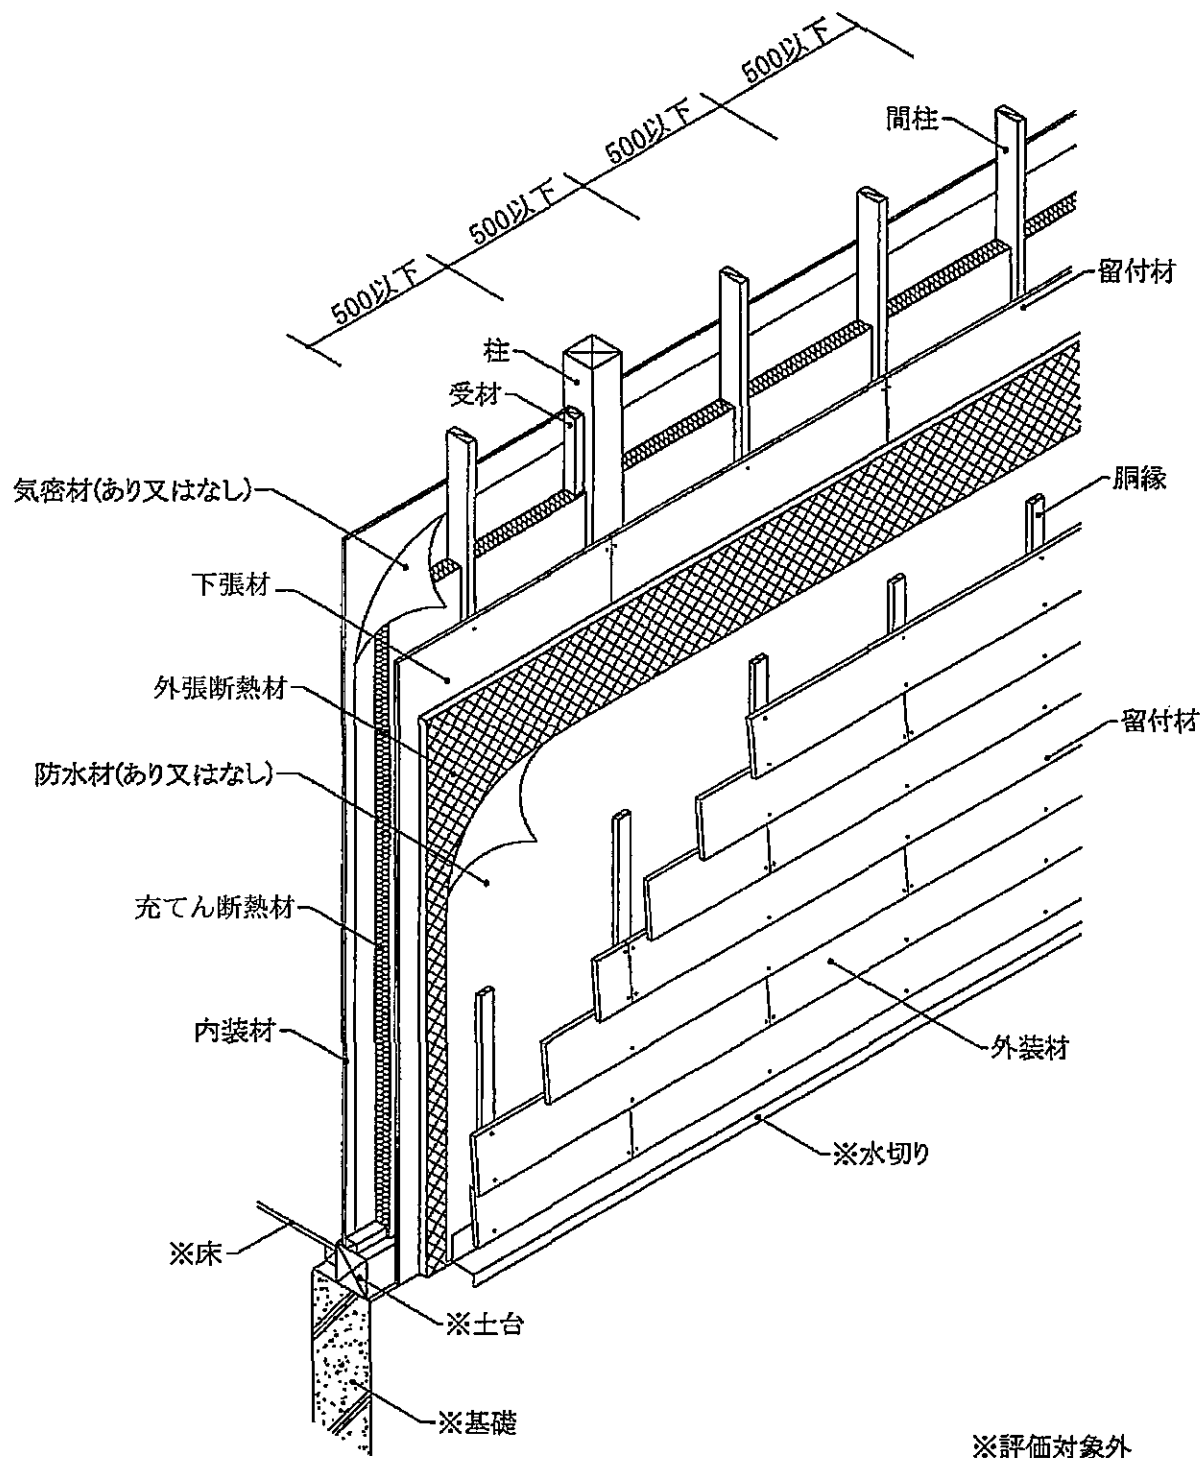

透視図

図9 構造説明図

(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

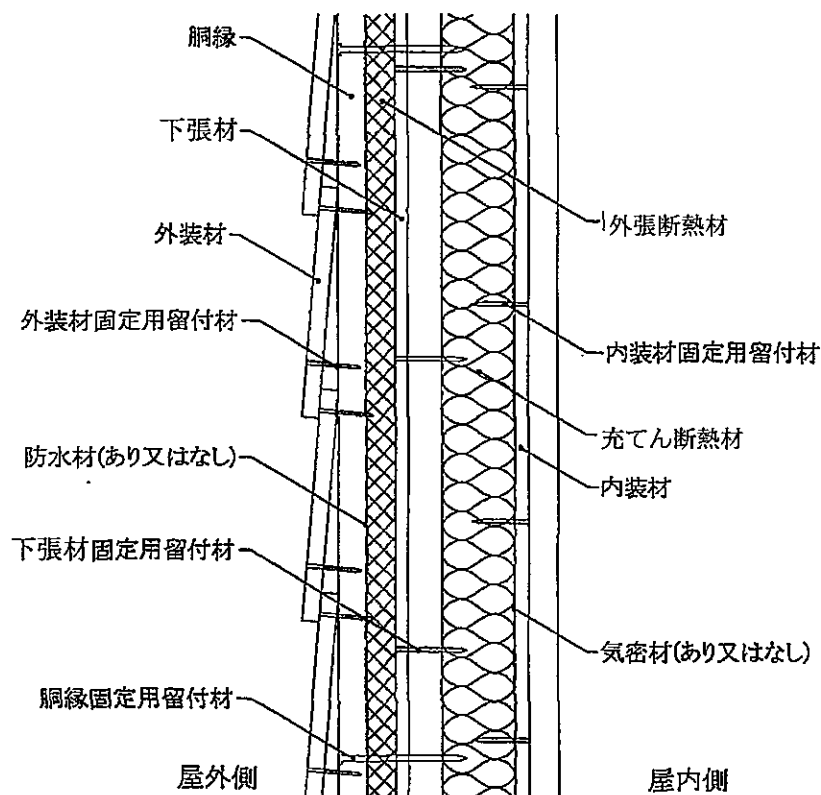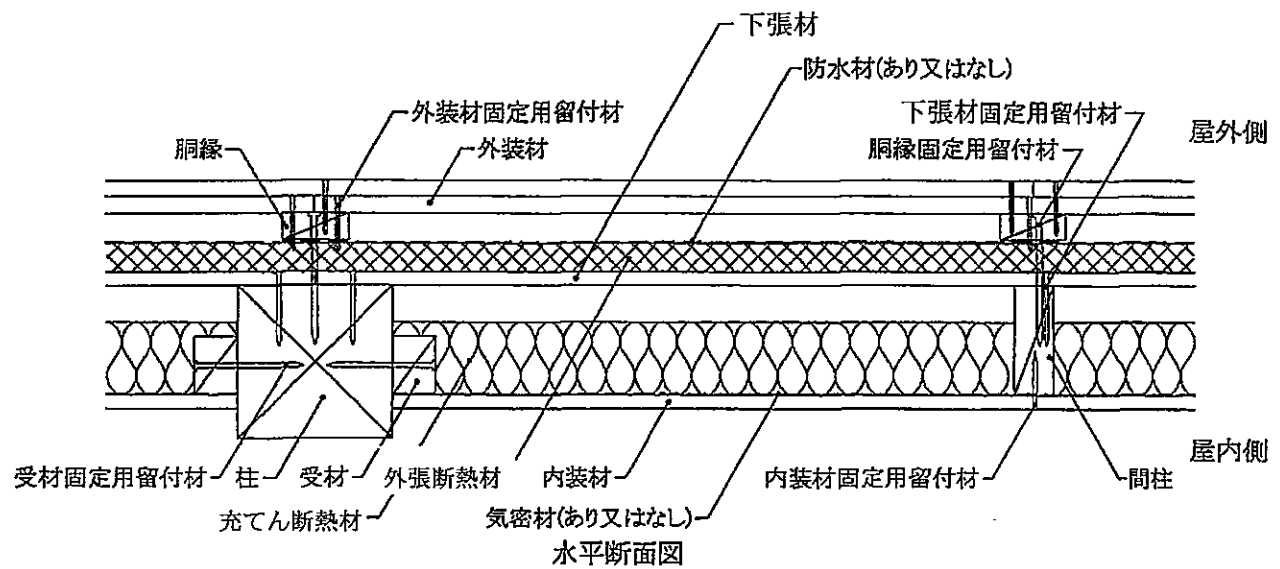

鉛直断面図

図10 構造説明図

(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

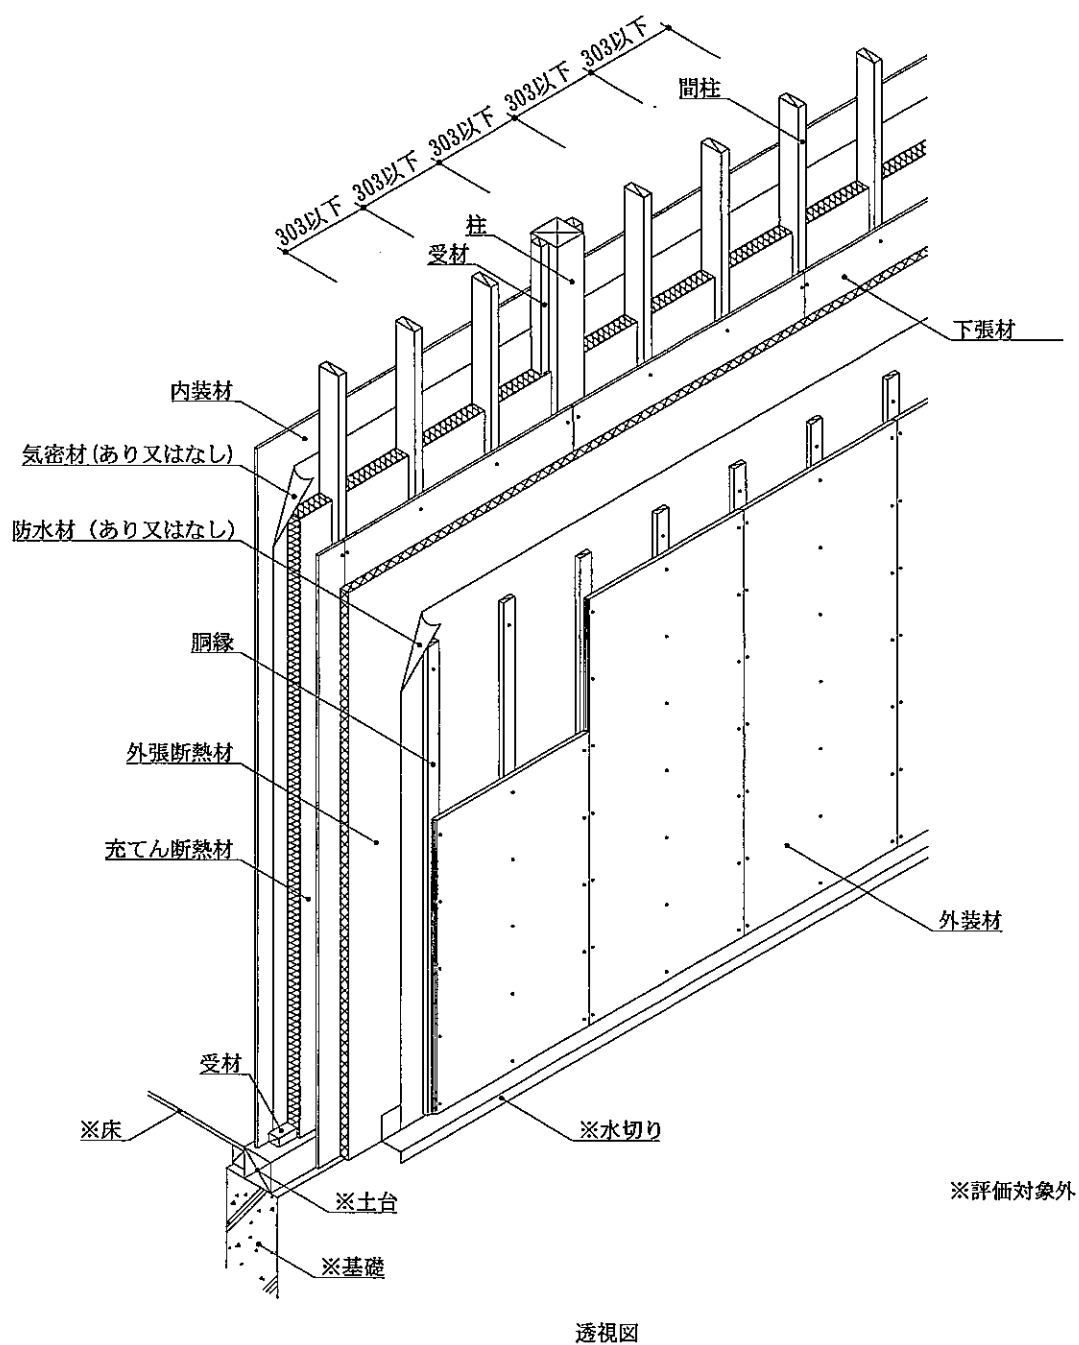


図11 構造説明図
(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



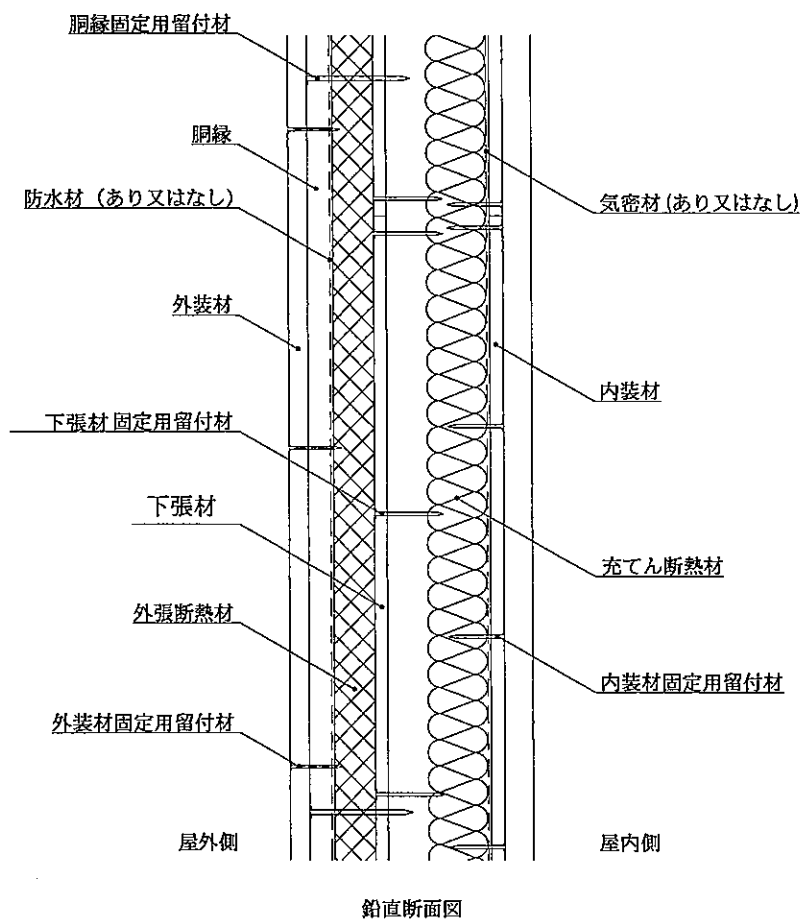


図12 構造説明図
(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

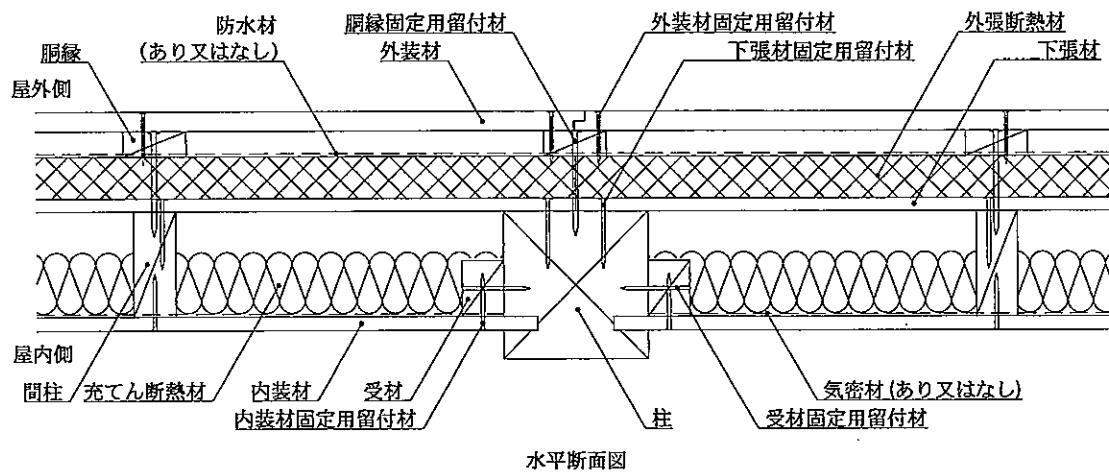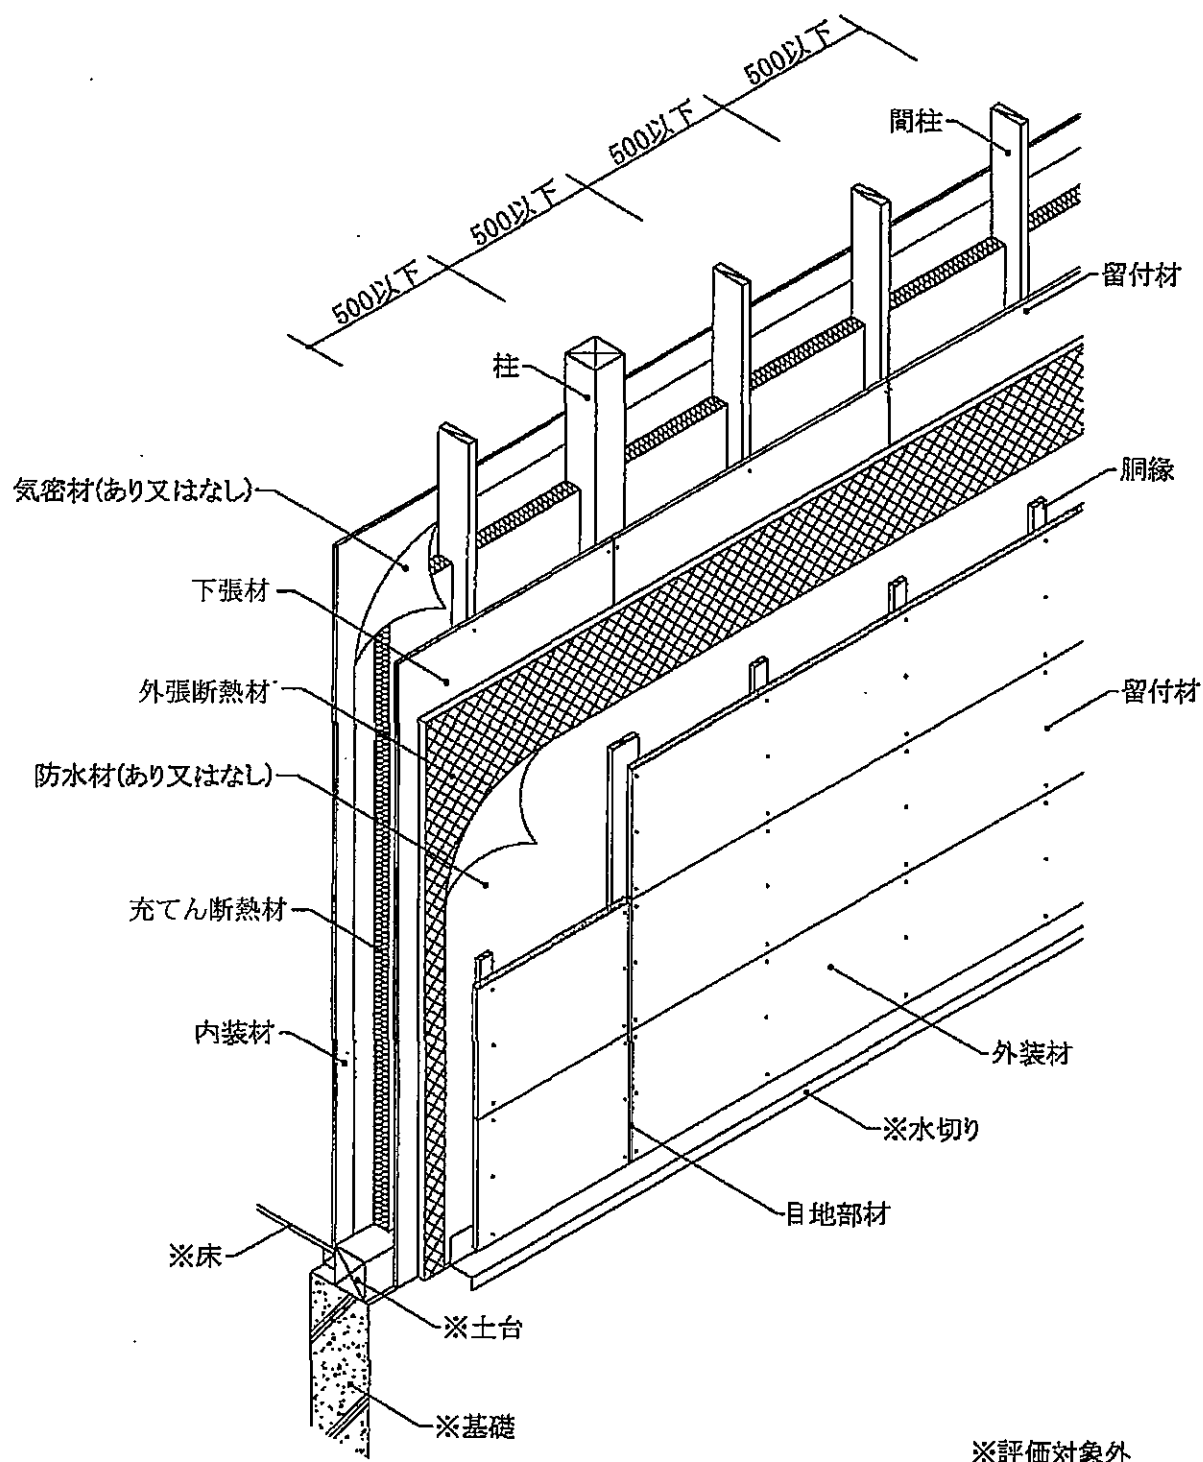

透視図

図13 構造説明図

(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



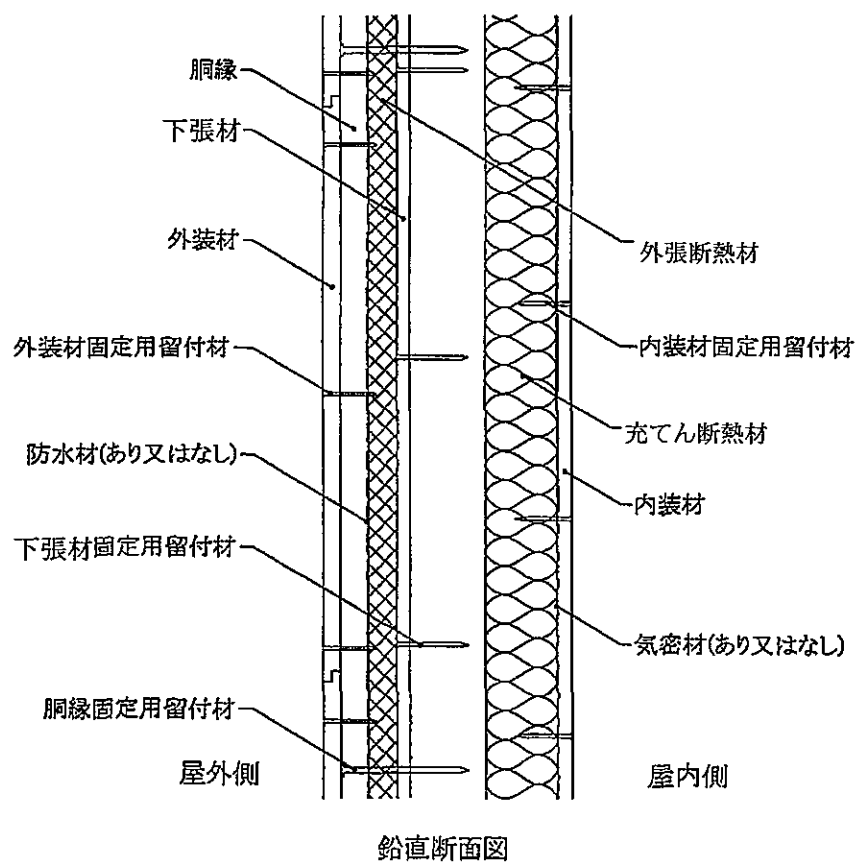


図14 構造説明図
(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位 mm

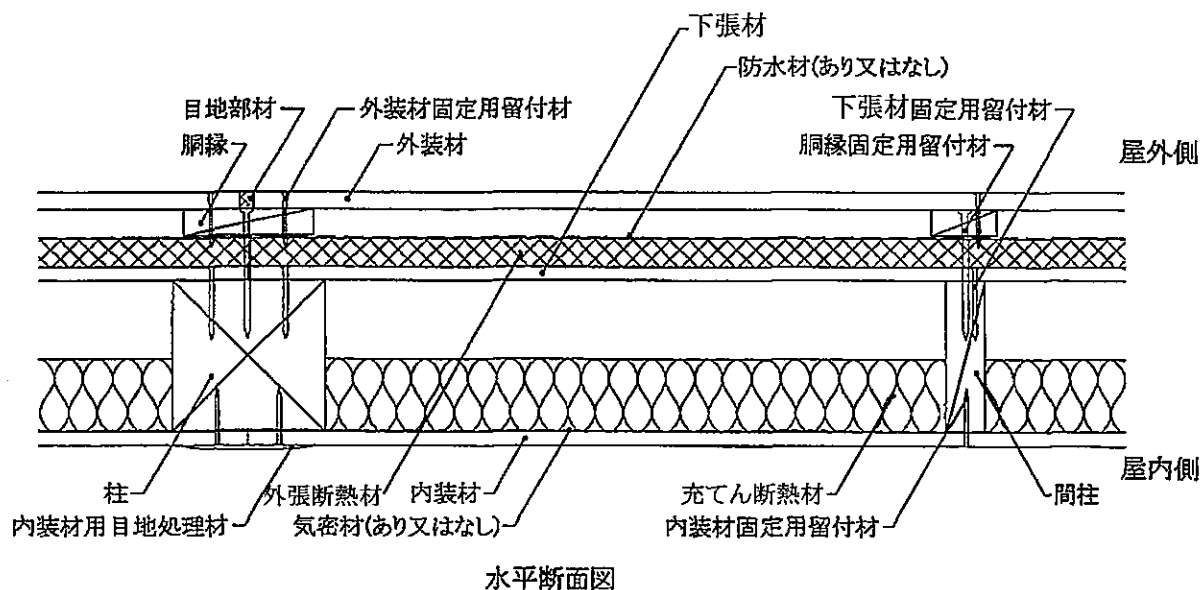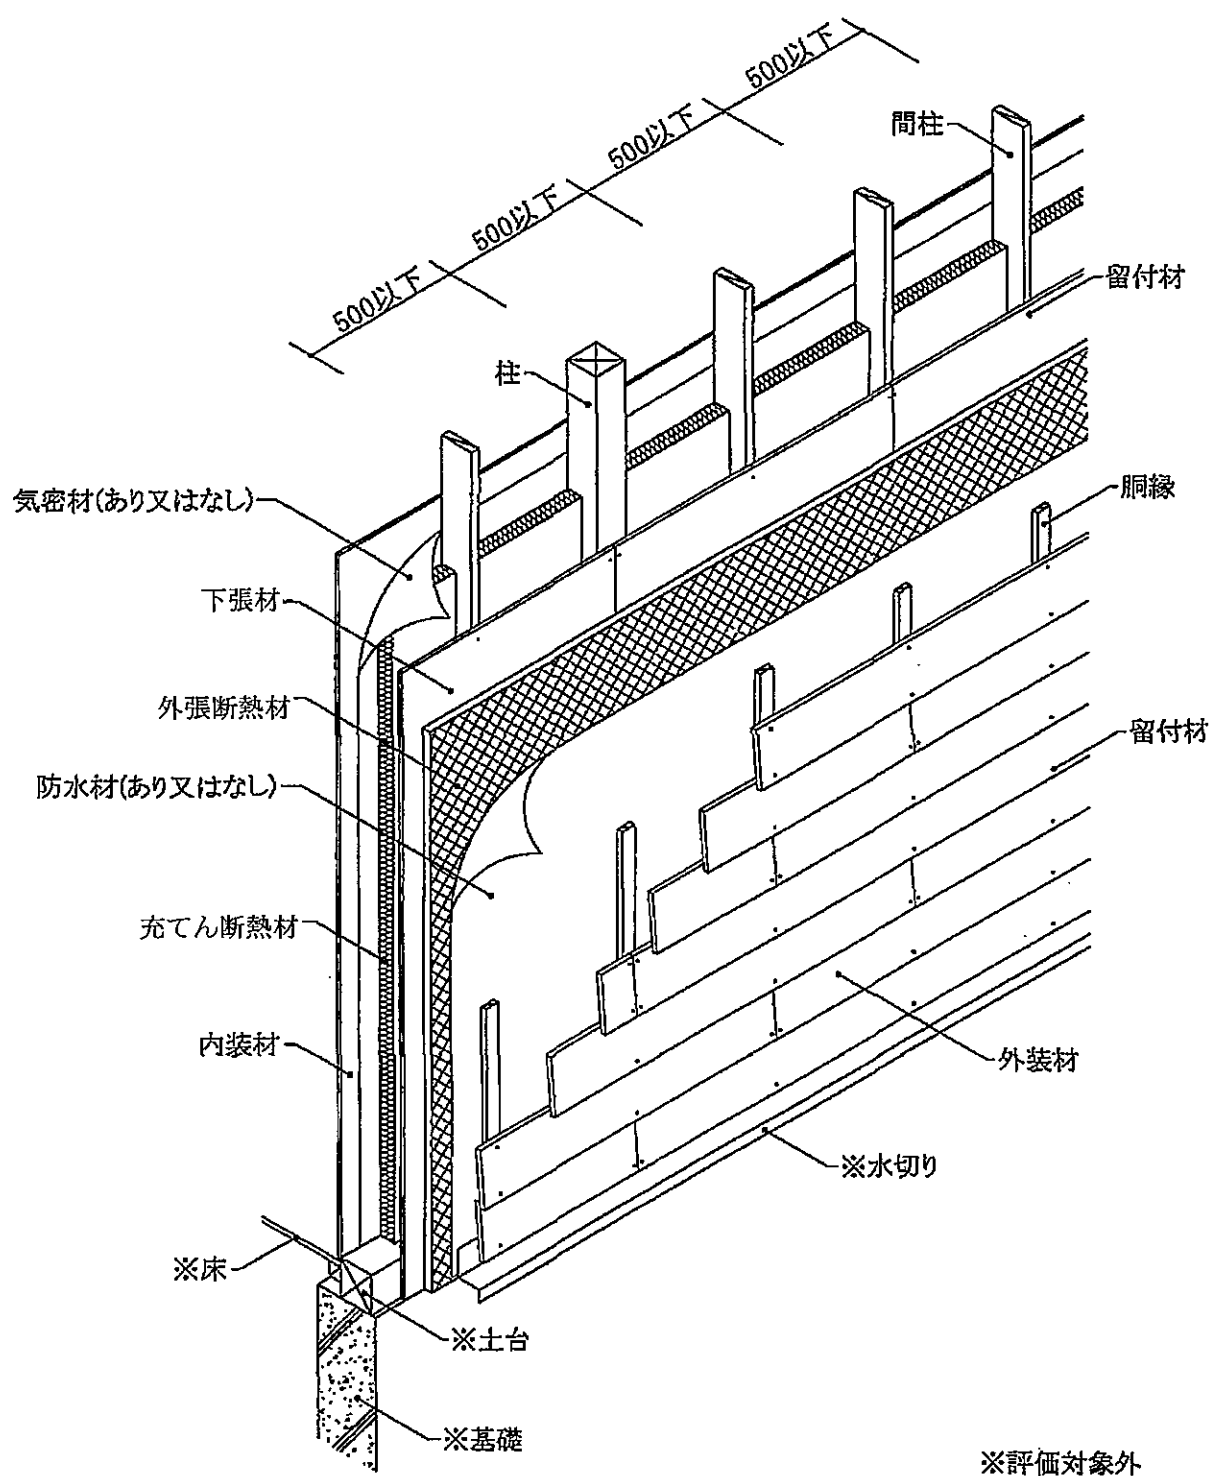

透視図

図15 構造説明図

(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

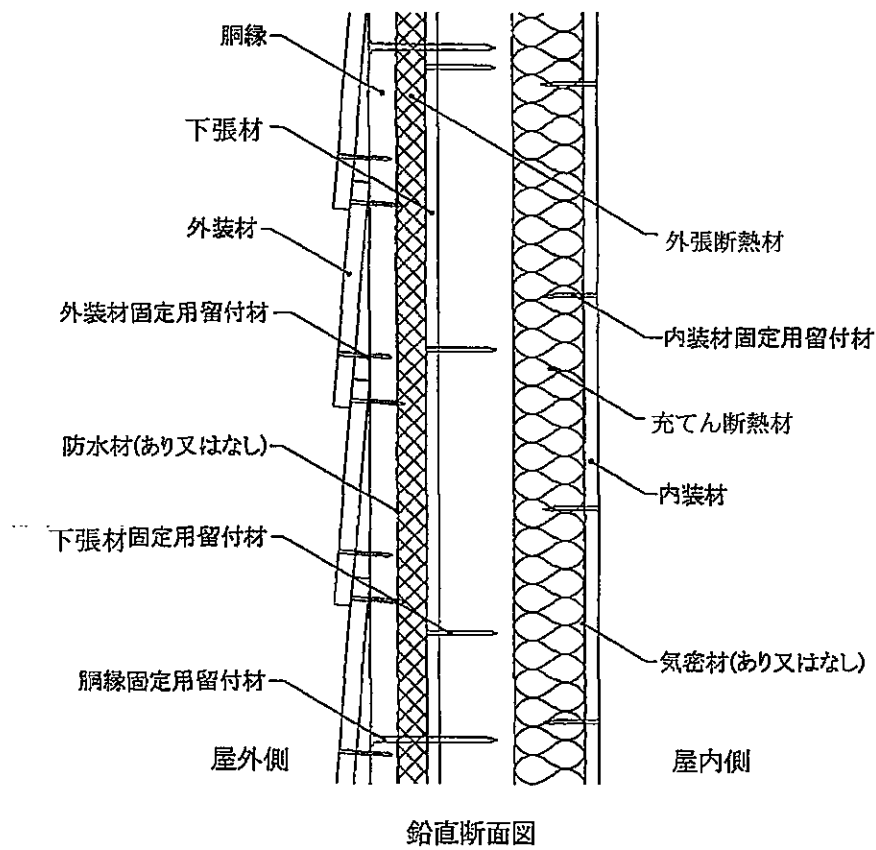
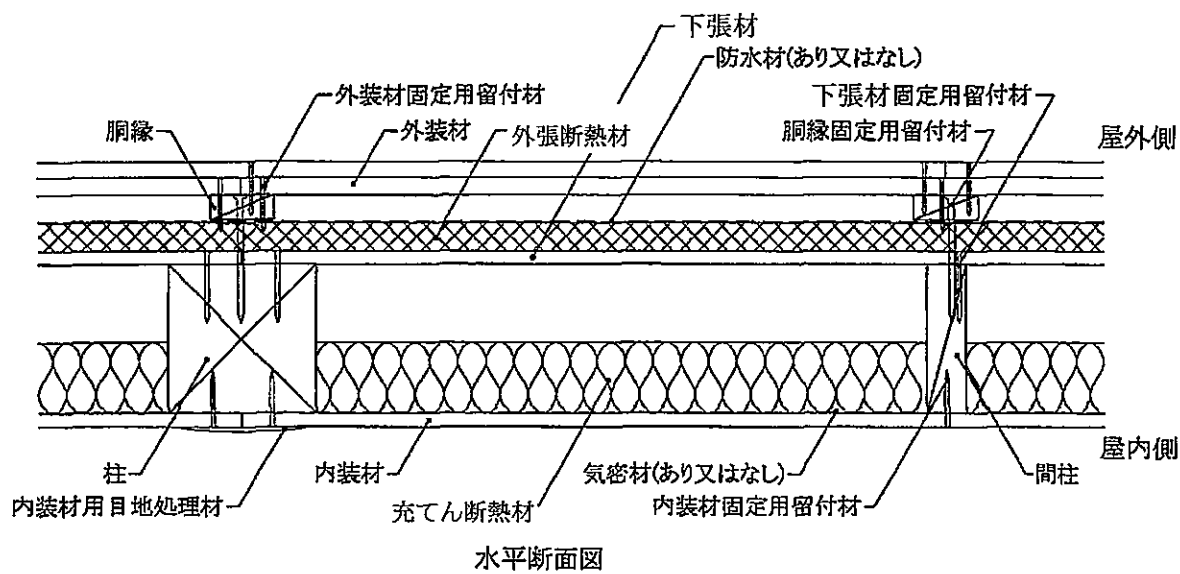


図16 構造説明図
(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位：mm

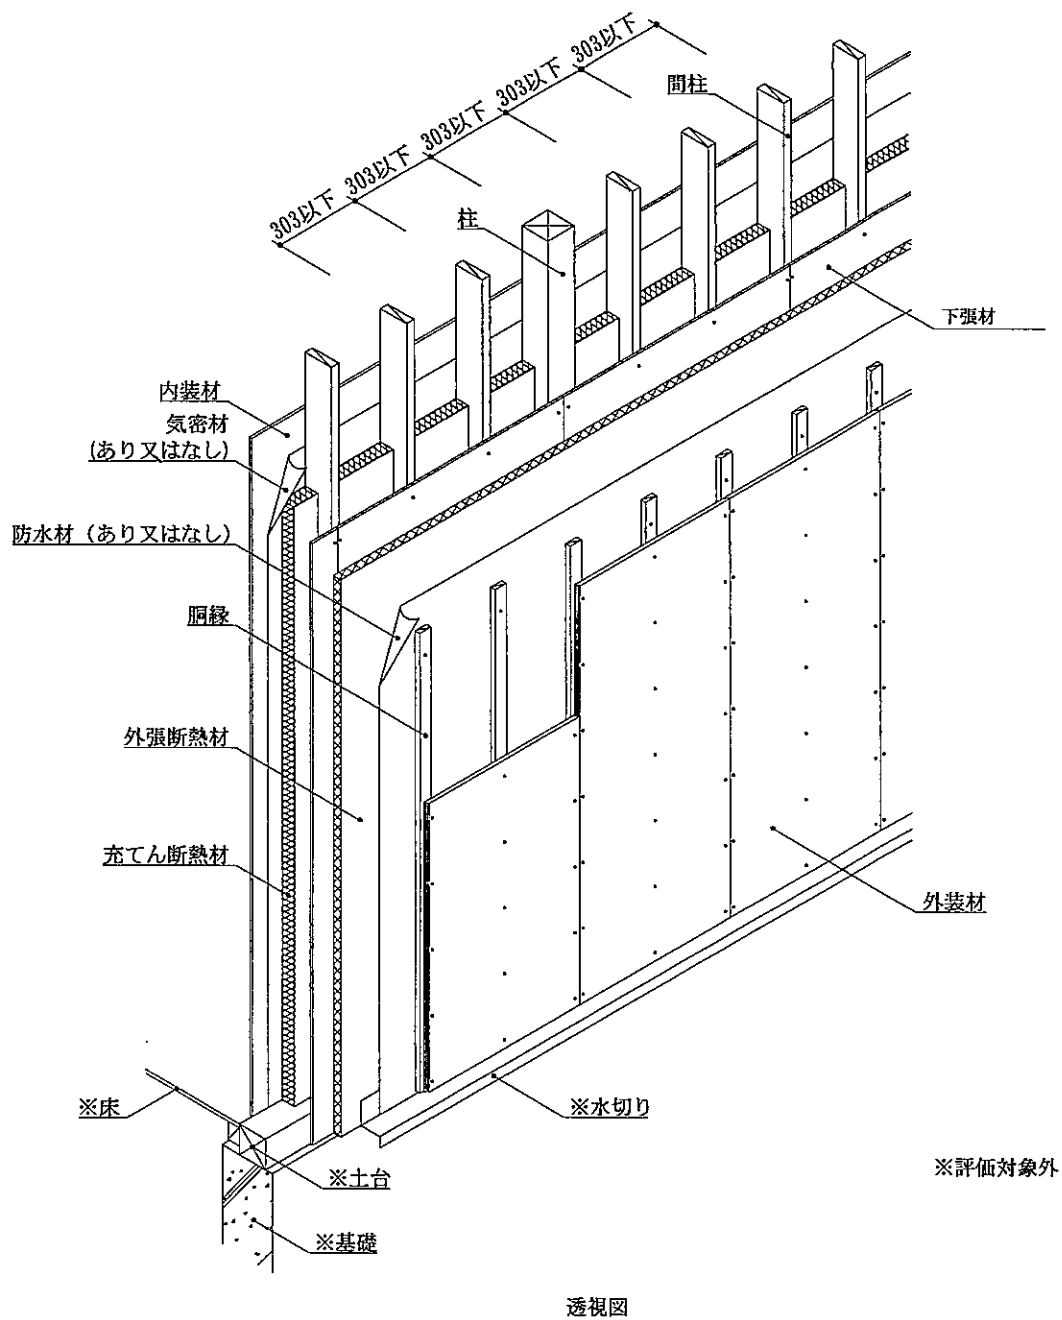


図17 構造説明図

(外装材縦張・大壁造／充填断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)



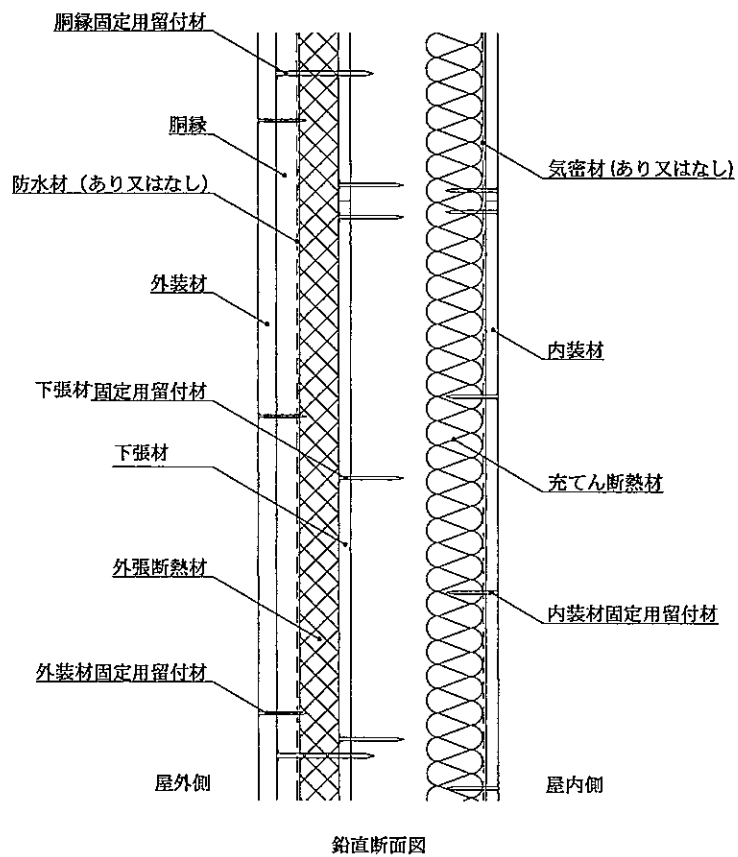


図18 構造説明図
(外装材縦張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

外張断熱材の形状

①斜視図

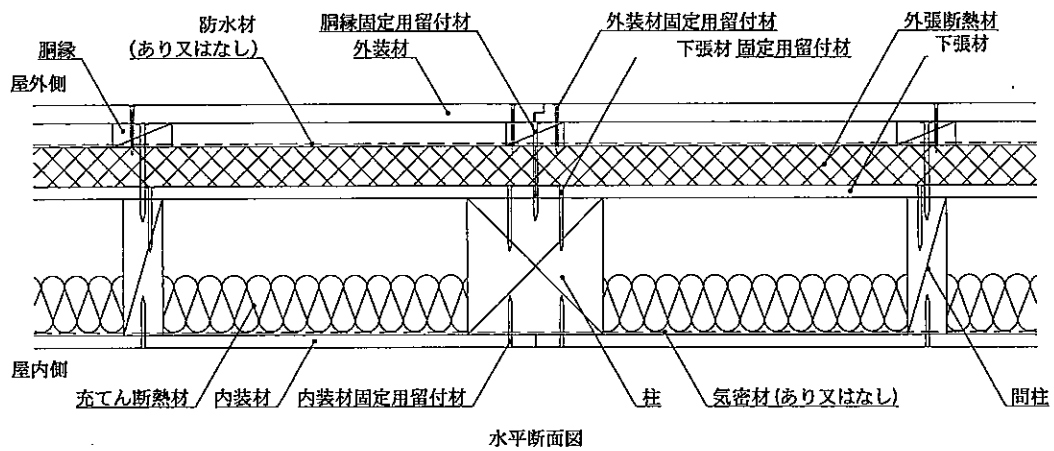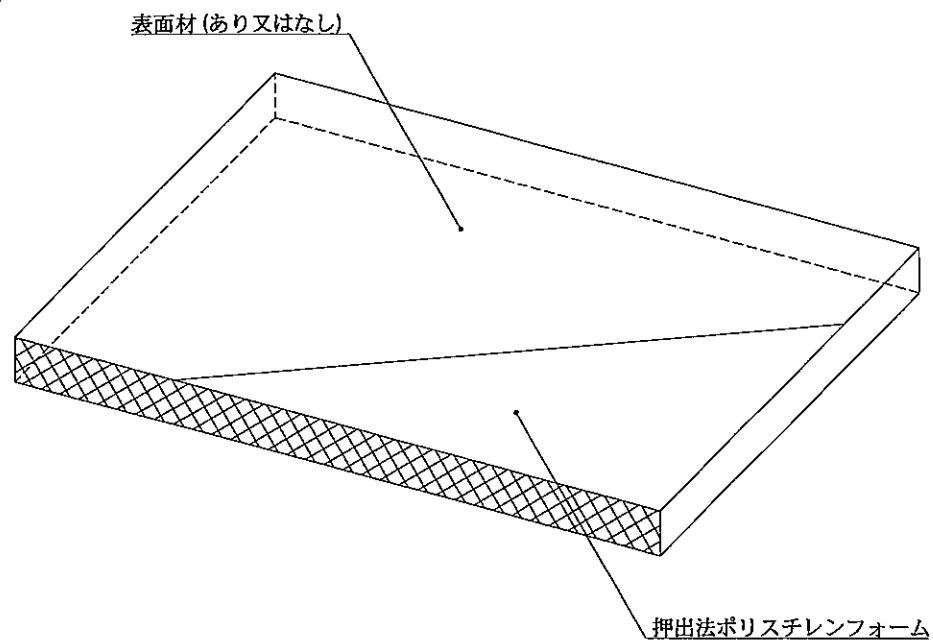

②断面図


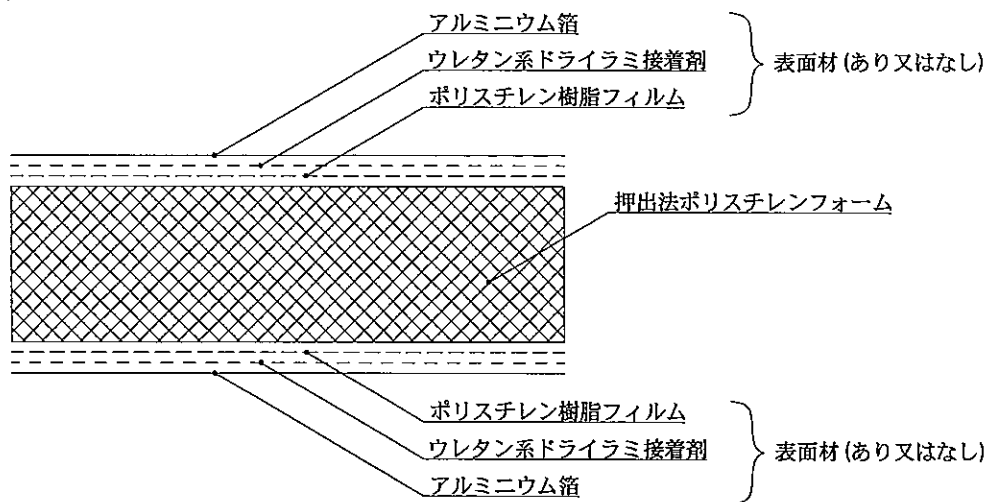


図19 構造説明図

外装材の目地処理方法

①合いじゃくり・本実目地



②突付け目地





図20 構造説明図


単位：mm

外装材の形状


①端部形状

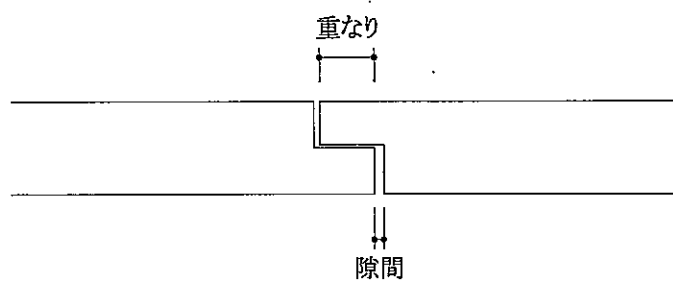

②断面形状



③中空品形状

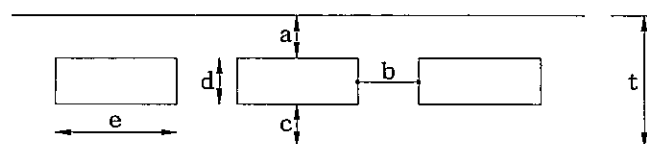

厚さ	t	15 mm以上
	a	3 mm以上
	b	3 mm以上
	c	3 mm以上
	d	9 mm以下
	e	t mm以下

図21 構造説明図

6. 施工方法：

施工図を図 22～図 30 に示す。

施工は以下の手順で行う。

(1) 受材を取付ける場合 (真壁)

- ・受材は柱及びはり、土台等に N75 以上のくぎで 300mm 以下の間隔で取付ける。

(2) 下張材の取付け

- ・構造計算上の非耐力壁とする場合の下張材の取付けは、面材の脱落がないように施工する。

(3) 気密材 (気密フィルム) を張付ける場合

- ・気密フィルムは横張り又は縦張りとし、上下・左右の重ね代を 100mm 以上とする。
- ・柱及び間柱又は下張材への留付けは内幅 9.6mm 以上、足長 10mm 以上のステーブルなどで留付ける。
- ・張付けはできるだけたるみ、しわのないようにする。

(4) 外張断熱材の取付け

- ・外張断熱材の取付けは、1 層張り又は多層張りとする。
- ・外張断熱材の突付け部は、柱又は間柱などの下地がある部分で合わせる。
- ・留付けは隙間が生じないように、くぎ留めなどで仮留めする。

(5) 防水材 (透湿防水シート) を張付けする場合

- ・透湿防水シートは横張りを原則とし、重ね代は縦 90mm 以上、横 150mm 以上とする。
- ・断熱材への留付けは内幅 9.6mm 以上、足長 10mm 以上のステーブルなどで留付ける。
- ・張付けはできるだけたるみ、しわのないようにする。

(6) 胴縁の取付け

- ・下地に 500mm 以下の間隔で胴縁固定用留付材を用いて取付ける。
- ・胴縁寸法で不陸のないように調整する。

(7) 外装材 (サイディング) の取付け

- ・サイディングの張り方は、縦張り又は横張り、重張仕様とする。
- ・サイディングの留付けは、外装材固定用留付材を用いて張り上げる。
端部留付位置は板端部より 20mm 以上中に入った位置で、サイディングの種類に合わせた留付け材を用いて所定の位置に留付ける。
留付け材本数は胴縁間隔 455mm 以下の場合は 200mm 以下、胴縁間隔が 455mm を超えて 500mm 以下の場合は 180mm 以下で留付ける。
- ・取付けは、目地通りよく、不陸、目違い等のないよう行う。
- ・サイディングと土台などに用いる水切りジョイナーの取合いは 10mm 程度の隙間をあける。
- ・サイディングの目地処理は以下の方法で行う。

① 合いじゃくり・本実目地

- ・サイディングの重ね代及び隙間を確保し、上実・下実のいずれかの端部は相互に密着させるように張付ける。

② 突付け目地

- ・目地部には、胴縁等を設けること。
- ・目地部においてサイディングは隙間が生じないように、外装材固定用留付材で留付ける。

③ 金属製ジョイナー目地

- ・目地部には、胴縁等を設けること。
- ・ハット形ジョイナーはサイディング押さえ又はくぎ、タッピンねじに留付け、目地幅は 10mm 以下とする。
- ・H 形ジョイナーはサイディングをはめ込み、サイディングを留付けて押さえる。
- ・T 型ジョイナーは屋内側に掛かりがあるように設置する。

④シーリング目地

- ・目地部には胴縁等を設けること。
- ・目地幅は8～12mmになるように、外装材固定用留付材で留付け、その溝口にシーリング材を隙間が生じないように56g/m以上充てんする。

⑤ハット形ジョイナーとシーリング材との併用目地

- ・サイディングの厚い場合は必要に応じて、ハット形ジョイナーを用いて、その上にシーリング材を隙間が生じないように充てんする。
- ・シーリング材は56g/m以上充てんする。

⑥重なり目地(重張工法の場合)

- ・サイディング相互の重ね代は20mm以上とする。

(8) 充てん断熱材の充てん

- ・内装材を取付ける前に、充てん断熱材を壁体内部に充てんする。

(9) 内装材の取付け

- ・せっこうボードは内装材固定用留付材を用いて柱、間柱及び受材に留付ける。
- ・真壁造の柱の欠き込み仕様の場合は柱の欠き込み部に内装材をはめ込む。
- ・目地部にはせっこう系パテを施す。

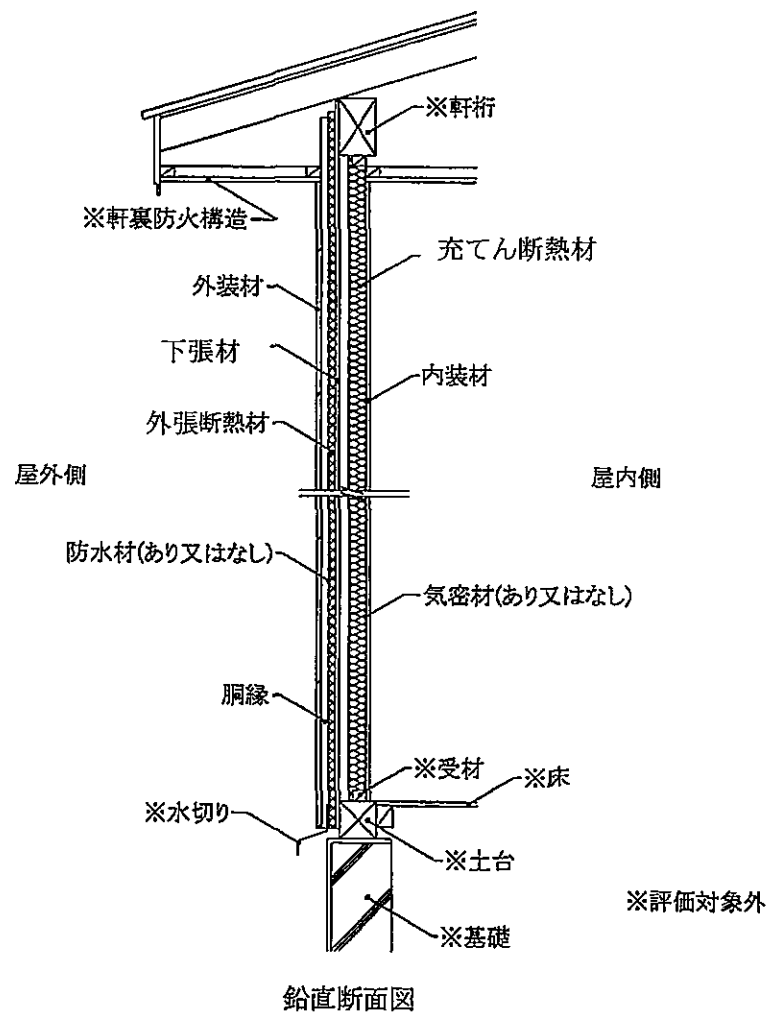
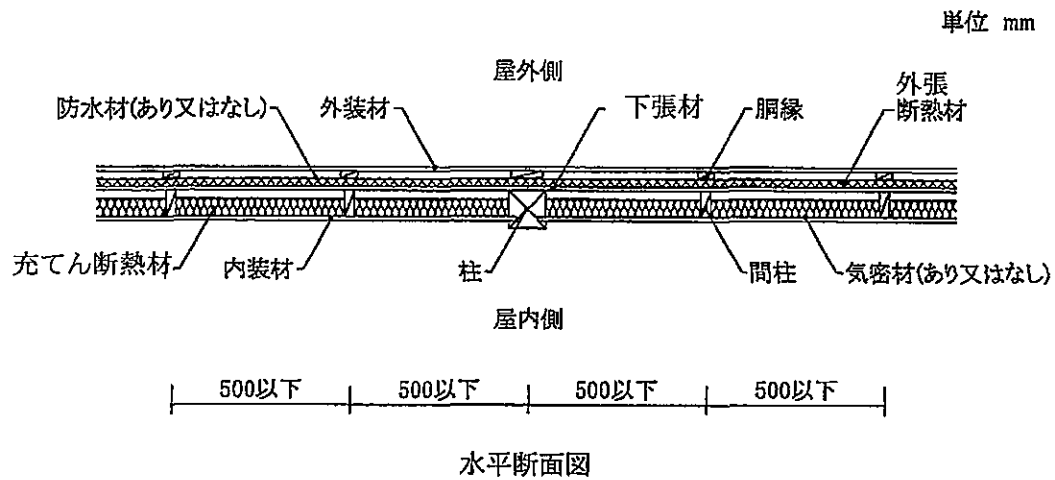


図22 施工図

(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

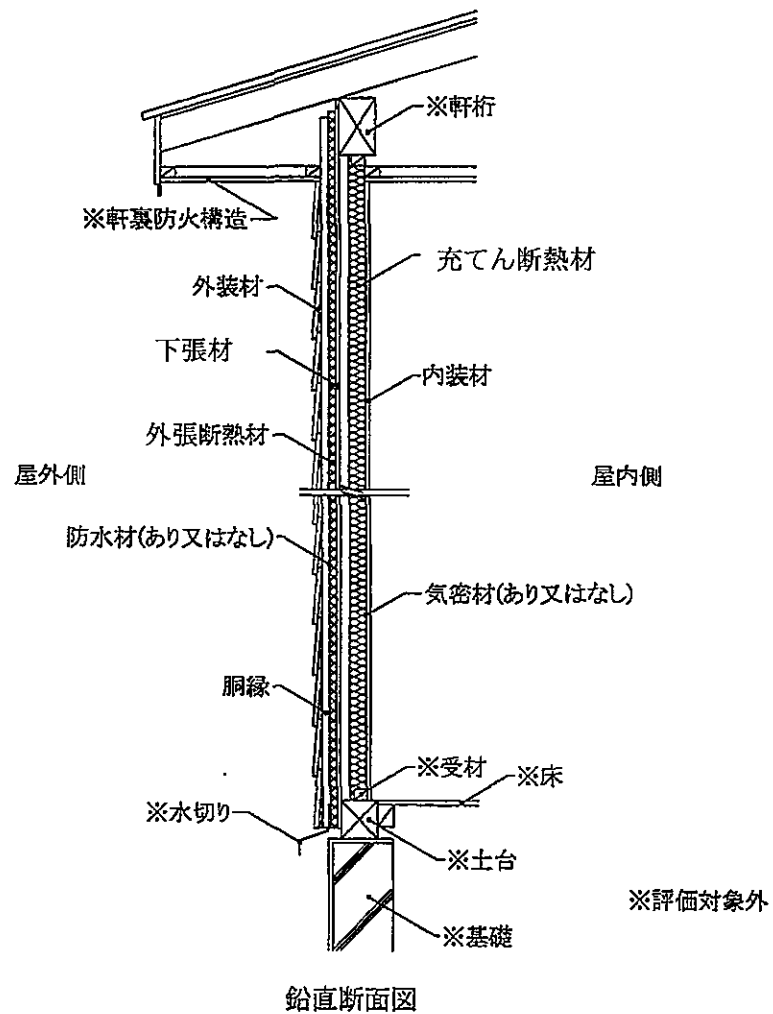
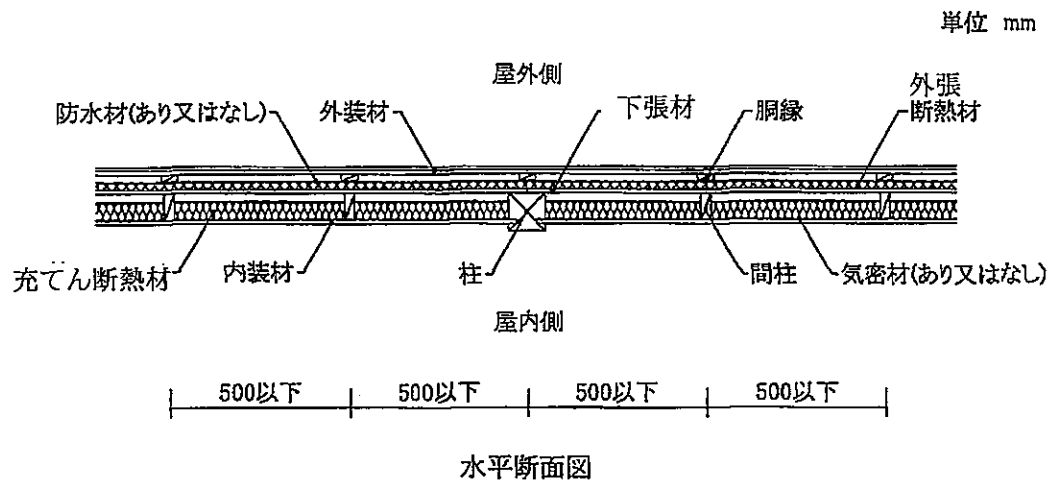


図23 施工図
(外装材横張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位：mm

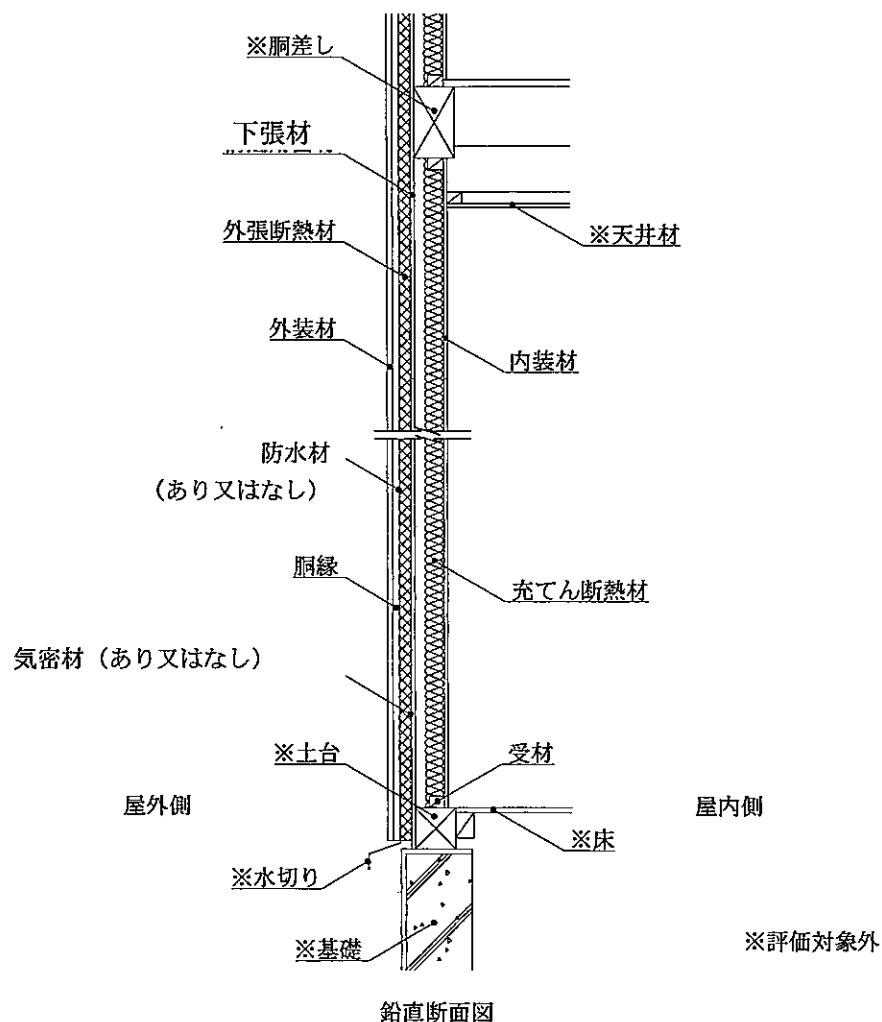
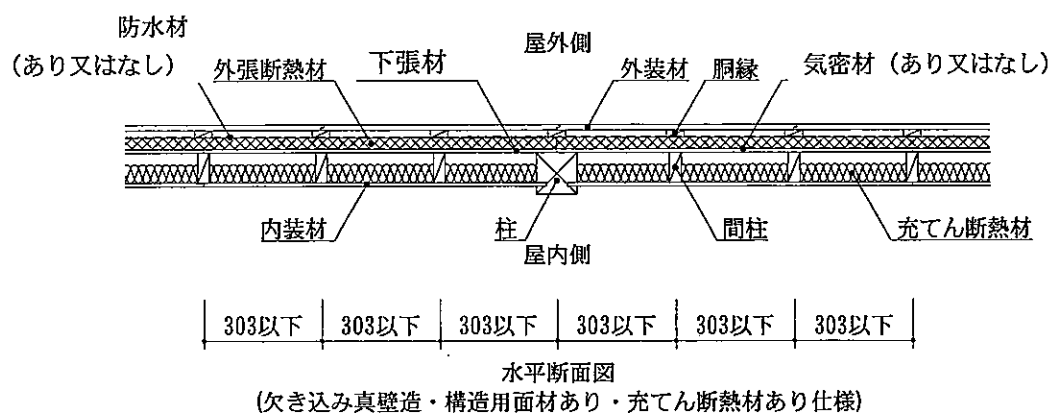


図24 施工図

(外装材縦張・欠き込み真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

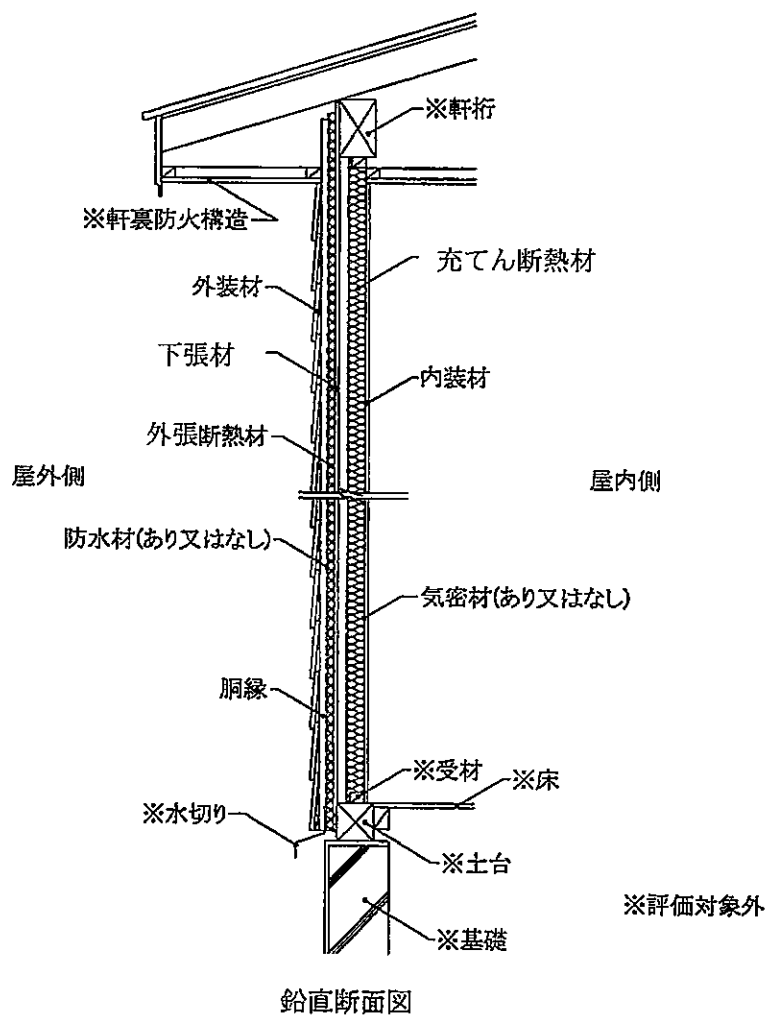
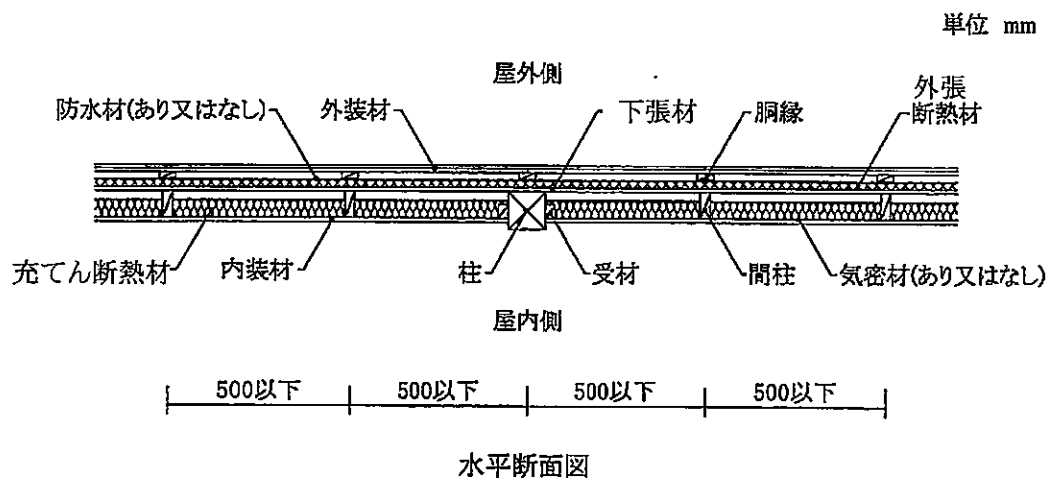


図26 施工図
(外装材横張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

单位: mm

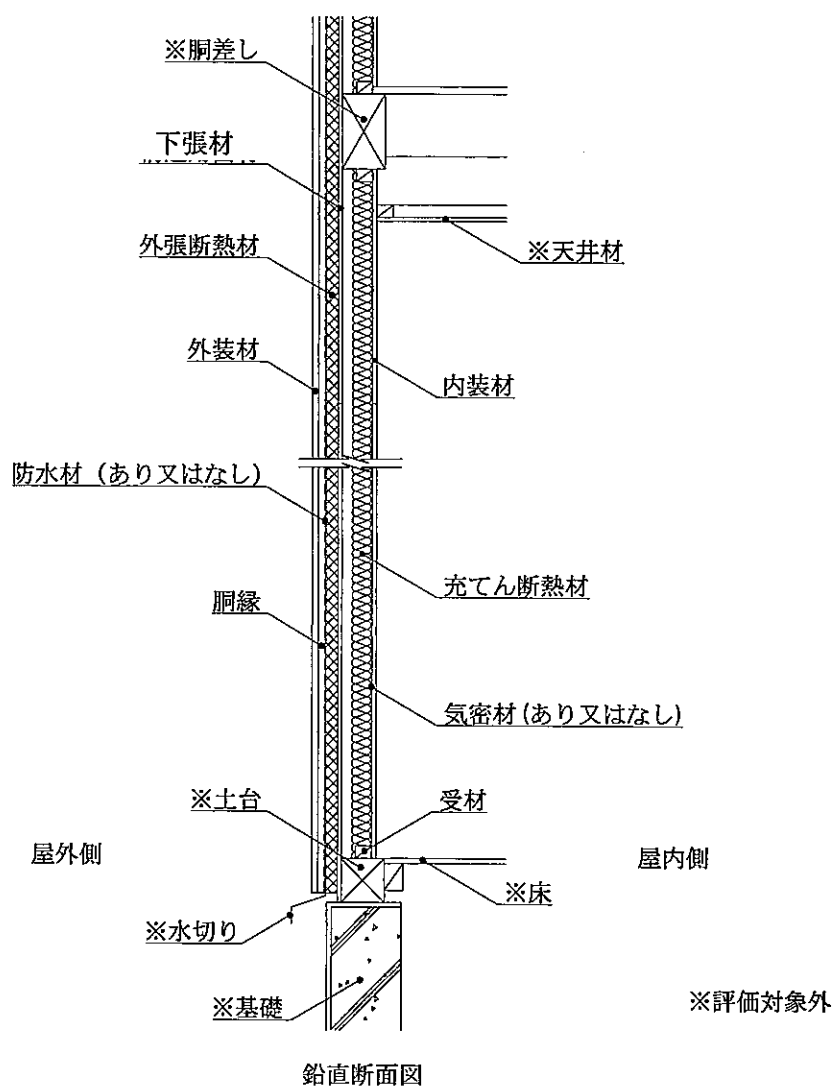
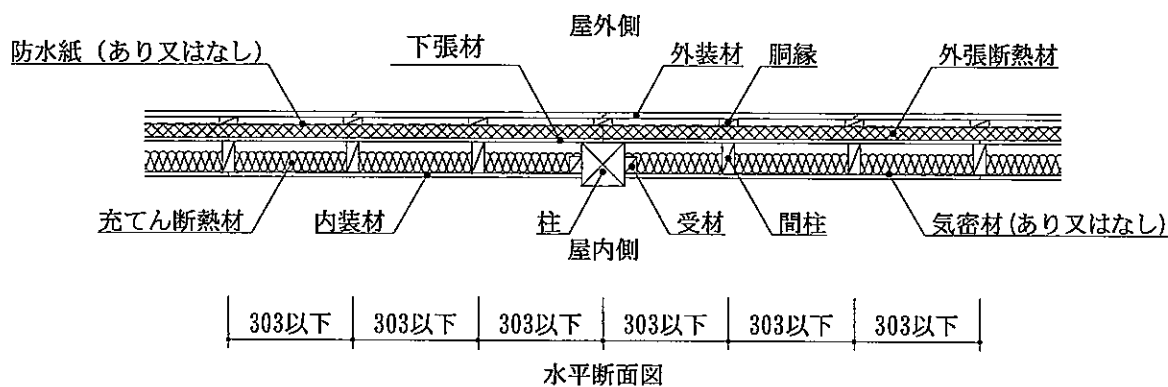


図27 施工図
(外装材縦張・受材真壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

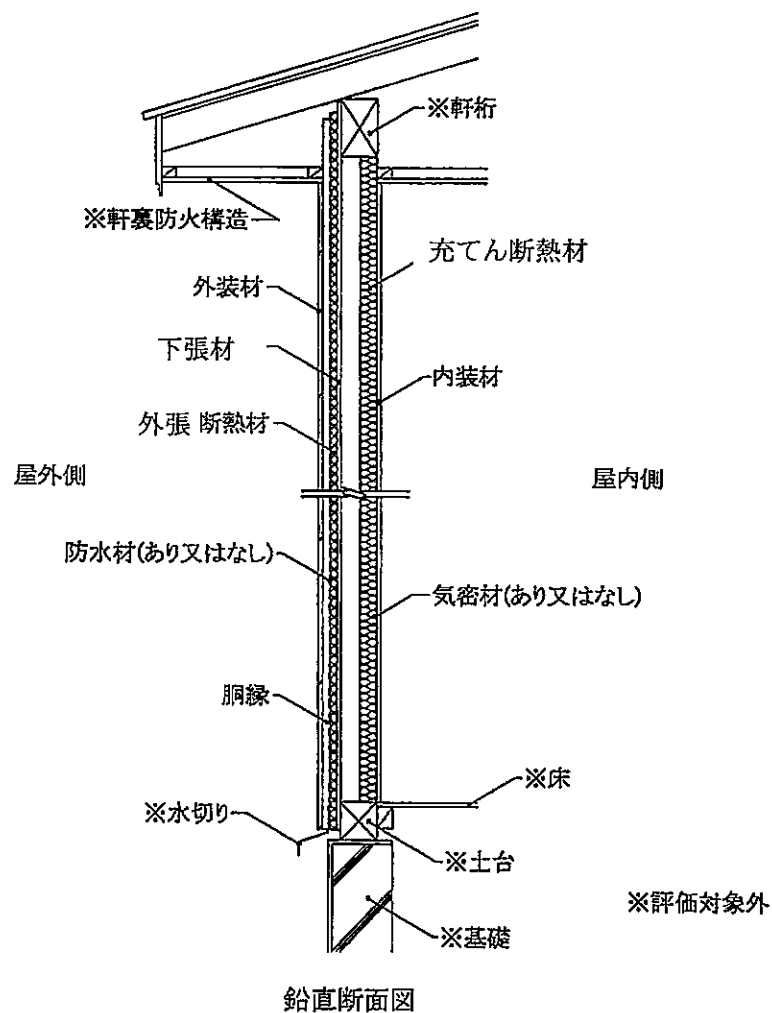
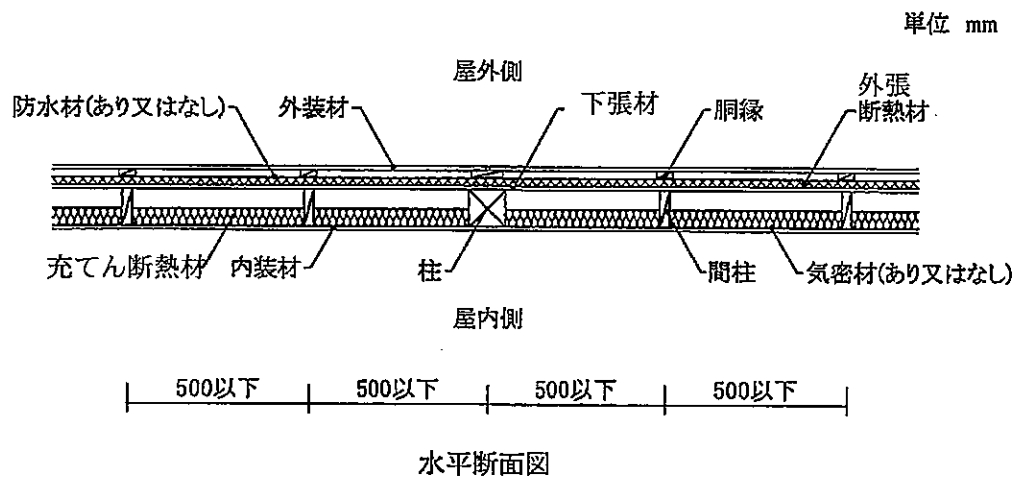


図28 施工図
(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

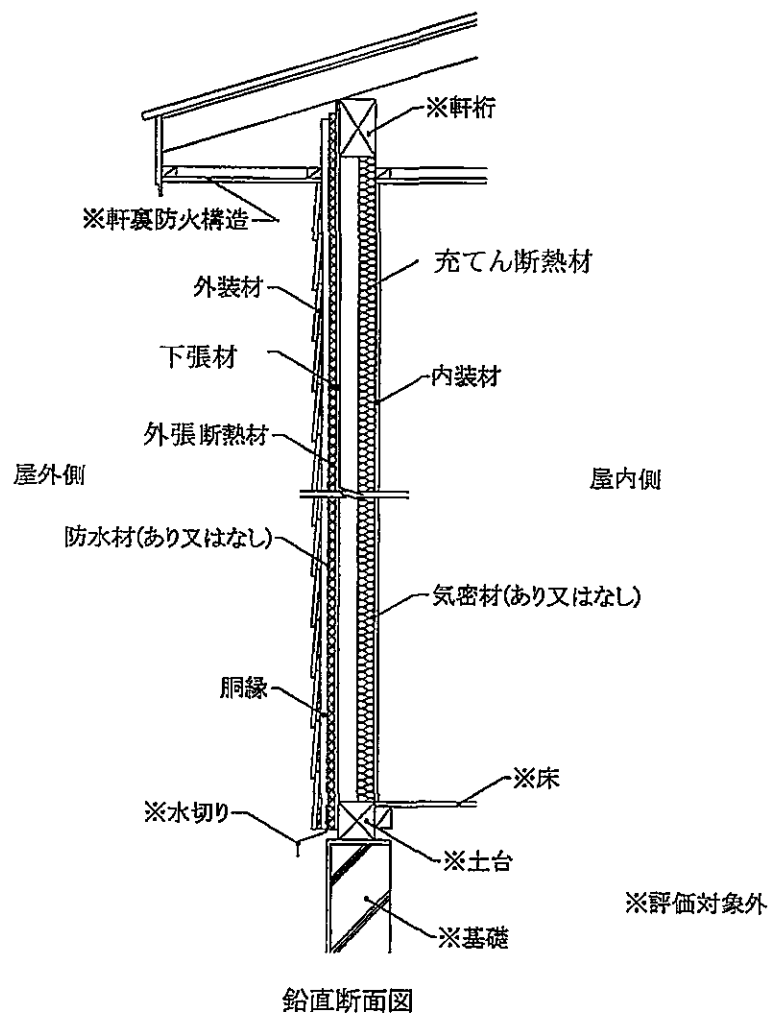
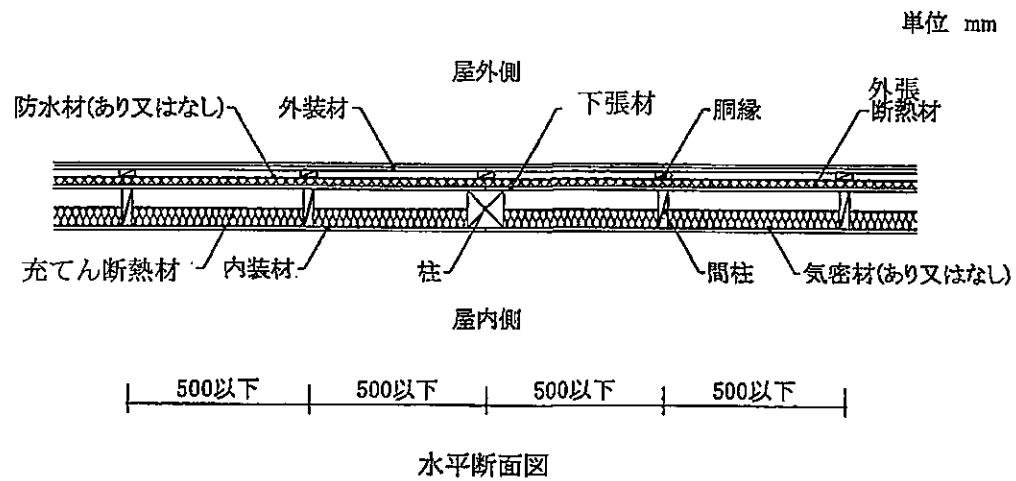


図29 施工図
(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)

単位：mm

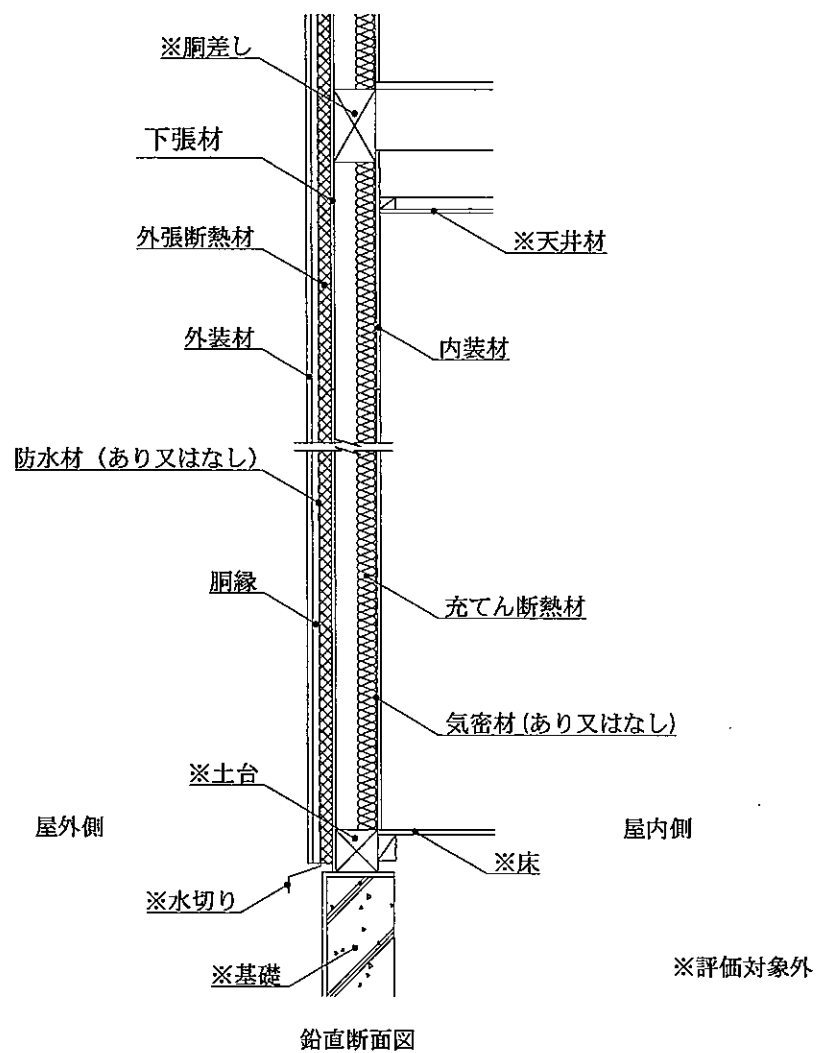
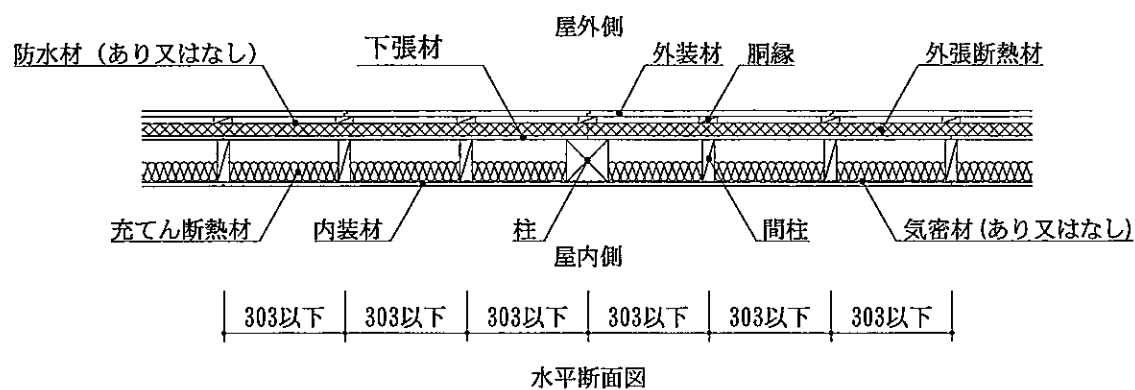


図30 施工図
(外装材横張・大壁造／充てん断熱材あり・構造用面材なし・下張材あり)